




Lokala inställningar, tabell

MMI-användargränssnitt

Daikin Altherma 4

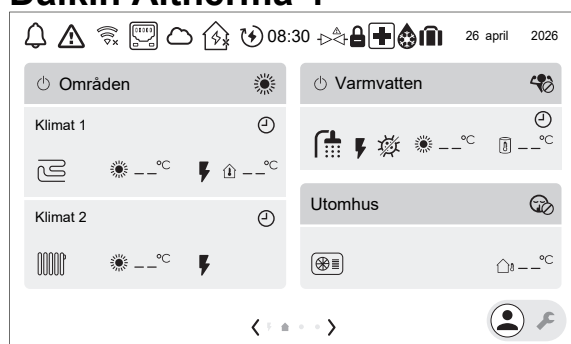

Lokala inställningar, tabell

Kompatibla inomhusenheter

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Anmärkningar

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
1 Huvudzon							
1.1	Slutanvändare	—	Rumstemperaturmål vid rumskyllning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~35°C steg: 0,5°C 20		
1.1	Slutanvändare	—	Rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~30°C steg: 0,5°C 21		
1.2	Slutanvändare	—	Aktivera schemaläggning av rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.2	Slutanvändare	—	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.3	Slutanvändare	—	Uppvärmningsschema.	[041]=2: Rum ELLER [041]=0: Framledningsvatten	—		
1.4	Slutanvändare	—	Kyllningsschema.	[041]=2: Rum ELLER [041]=0: Framledningsvatten	—		
1.5	Avanc. slutanv.	—	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	0: Fast 1: Väderberoende		
1.6	Installatör	[053]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	[099]=1: Ja OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 75) steg: 1°C 35°C [099]=1: Ja OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 55) steg: 1°C 35°C [099]=0: Nej OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 75) steg: 1°C 75°C [099]=0: Nej OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 55) steg: 1°C 55°C		
1.6	Installatör	[054]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	15~[053]°C steg: 1°C 20		
1.7	Avanc. slutanv.	—	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumskyllning i huvudzonen.	Alltid	0: Fast 1: Väderberoende		
1.8	Slutanvändare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40~25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [054]~[053]°C steg: 1°C		
1.9	Slutanvändare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskyllning i huvudzonen.	[1.7]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [056]~[055]°C steg: 1°C		
1.10	Slutanvändare	—	Hysteres för rummets måltemperatur som används för att starta om begäran om uppvärmning eller rumskyllning.	[041]=2: Rum	0,5~10°C steg: 0,1°C 0,5		
1.11	Slutanvändare	—	Val av värmegivartyp i huvudzonen.	Alltid	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
1.12	Installatör	[041]	Termostatläge i huvudzonen.	Alltid	0: Framledningsvatten 1: Externt rum 2: Rum		
1.13	Installatör	[042]	Termostattyp i huvudzonen.	[041]=1: Externt rum OCH [180]=0: Hardware	0: Dubbel kontakt 1: Enkel kontakt		
1.13	Installatör	[180]	Inställning för att avgöra källan till den externa termostaten.	[041]=1: Externt rum	0: Maskinvara 1: Externt		
1.14	Installatör	[205]/ [206]	Delta T-mål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	[1.11]=0: Golvvärme 3~10°C steg: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Värmepumpskonvektor 3~10°C steg: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Radiator 3~20°C, steg: 0,5°C [206]=10		
1.15	Nr	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
1.16	Installatör	[050]	Tillåt rumskylningsdrift i huvudzonen.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
1.17	Slutanvändare	—	Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten	0: Av 1: På		
1.18	Installatör	[204]	Delta T-mål vid rumskylning i huvudzonen.	Alltid	3~10°C steg: 0,5°C 5		
1.19	Installatör	[048]	Den absoluta övre gränsen för temperaturmål framledningsvatten med hänsyn till installerad givare i huvudzonen.	[099]=1: Ja	20~80°C steg: 0,5°C 40		
1.20	Installatör	[049]	Den absoluta undre gränsen för temperaturmål framledningsvatten med hänsyn till installerad givare i huvudzonen.	[099]=1: Ja	3~35°C steg: 0,5°C 3		
1.21	Slutanvändare	—	Namn på huvudzonen.	Alltid	Huvudzon		
1.22	Slutanvändare	—	Rummets måltemperatur vid frostskydd i huvudzonen.	[041]=2: Rum	4~16°C steg: 0,5°C 8		
1.23	Slutanvändare	—	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.23	Slutanvändare	—	Aktivera schemaläggning av rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.24	Slutanvändare	—	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten OCH [1.5]=1: Väderberoende	—		
1.25	Slutanvändare	—	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten OCH [1.7]=1: Väderberoende	—		
1.26	Installatör	[052]	Tillåt temperaturförändring av framledningsvattenmål runt fryspunkten i huvudzonen.	Alltid	0: Ingen 1: Låg smal 2: Låg bred 3: Hög smal 4: Hög bred		
1.27	Slutanvändare	—	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
1.28	Slutanvändare	—	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.	[1.7]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
1.29	Avanc. slutanv.	—	Rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen för buffring.	[041]=2: Rum OCH [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	12~30°C steg: 0,5°C 23		
1.30	Avanc. slutanv.	—	Rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen för buffring.	[041]=2: Rum OCH [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	15~35°C steg: 0,5°C 18		
1.31	Installatör	[158]	Daikin rumstermostat ansluten.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
1.32	Slutanvändare	—	Slå PÅ/AV rumstemperatur i huvudzonen.	[041]=2: Rum	0: Av 1: På		
1.33	Avanc. slutanv.	—	Valfri kompensation som kan tillämpas på rumstemperaturmålet, mätt med tillvalsgivaren i huvudzonen.	[041]=2: Rum	-5~5°C steg: 0,5°C 0		
1.34	Slutanvändare	—	Baslinjemåltemperatur för rumsschemat vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~30°C steg: 0,5°C 12		
1.35	Slutanvändare	—	Baslinjemåltemperatur för rumsschemat vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~35°C steg: 0,5°C 30		
1.36	Slutanvändare	—	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynami sk länk	Inställnin gstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
1.37	Slutanvån dare	—	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rums kylning i huvudzonen.	[1.7]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.38	Avanc. slutanv.	—	Kompensation av rumstemperatur för HCl i huvudzonen.	[041]=2: Rum	-5~5°C steg: 0,5°C 0		
1.39	Slutanvån dare	—	Temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=0: Fast	[054]~[053]°C steg: 1°C		
1.40	Nr	—	—	—	—		
1.41	Nr	—	—	—	—		
1.42	Slutanvån dare	—	Temperaturmål framledningsvatten vid rums kylning i huvudzonen.	[1.7]=0: Fast	[056]~[055]°C steg: 1°C		
1.43	Installatör	[055]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rums kylning i huvudzonen.	Alltid	[056]~22°C steg: 1°C 22		
1.43	Installatör	[056]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rums kylning i huvudzonen.	Alltid	[099]=1: Ja ([049]+4)~[055] steg: 1°C 7°C [099]=0: Nej ([014]+4)~[055] steg: 1°C 7°C		
1,44	Installatör	[210]	Minsta önskat flöde för rumsuppvärmnings-/kylningsdrift i huvudzonen.	Alltid	2~15 l/min, steg: 0,1 l/min 3		
2 Extrazon							
2.1	Nr	—	—	—	—		
2.2	Slutanvån dare	—	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten OCH [155]=1: Ja	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.3	Slutanvån dare	—	Uppvärmningsschema extrazon.	[057]=0: Framledningsvatten ELLER [057]=2: Rum	—		
2.4	Slutanvån dare	—	Kylningsschema extrazon.	[057]=0: Framledningsvatten ELLER [057]=2: Rum	—		
2.5	Avanc. slutanv.	—	Måldriftsläge vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Väderberoende		
2.6	Installatör	[060]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 75) steg: 1°C 75°C [2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 55) steg: 1°C 55°C		
2.6	Installatör	[061]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	20~[060]°C steg: 1°C 20		
2.7	Avanc. slutanv.	—	Måldriftsläge vid rums kylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Väderberoende		
2.8	Slutanvån dare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.5]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40~25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [061]~[060]°C steg: 1°C		
2.9	Slutanvån dare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rums kylning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.7]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [063]~[062]°C steg: 1°C		
2.10	Nr	—	—	—	—		
2.11	Slutanvån dare	—	Val av värmegivartyp i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
2.12	Installatör	[057]	Termostatläge i extrazonen.	[155]=1: Ja	[041]=0: Framledningsvatten 0: Framledningsvatten [041]≠0: Framledningsvatten 1: Externt rum		
2.13	Installatör	[146]	Termostattyp i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [057]=1: Externt rum OCH [181]=0: Hardware	0: Dubbel kontakt 1: Enkel kontakt		
2.13	Installatör	[181]	Inställning för att avgöra källan till den externa termostaten.	[155]=1: Ja OCH [057]=1: Externt rum	0: Maskinvara 1: Externt		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
2.14	Installatör	[208]/[209]	Delta T-mål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[2.11]=0: Golvvärme 3~10°C steg: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Värmepumpskonvektor 3~10°C steg: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Radiator 3~20°C, steg: 0,5°C [209]=10		
2.15	Slutanvändare	—	Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [057]=0: Framledningsvatten	0: Av 1: På		
2.16	Nr	—	—	—	—		
2.17	Installatör	[207]	Delta T-mål vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	3~10°C steg: 0,5°C 5		
2.18	Slutanvändare	—	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten OCH [2.5]=1: Väderberoende	—		
2.19	Slutanvändare	—	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten OCH [2.7]=1: Väderberoende	—		
2.20	Installatör	[059]	Tillåt temperaturförändring av temperaturmål framledningsvatten runt fryspunkten i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Ingen 1: Låg smal 2: Låg bred 3: Hög smal 4: Hög bred		
2.21	Slutanvändare	—	Namn på extrazonen.	[155]=1: Ja	Extrazon		
2.22	Slutanvändare	—	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.5]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
2.23	Slutanvändare	—	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.7]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
2.24	Nr	—	—	—	—		
2.25	Nr	—	—	—	—		
2.26	Nr	—	—	—	—		
2.27	Slutanvändare	—	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumskylning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten OCH [155]=1: Ja	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.28	Nr	—	—	—	—		
2.29	Nr	—	—	—	—		
2.30	Slutanvändare	—	Temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.5]=0: Fast	[061]~[060]°C steg: 1°C		
2.31	Slutanvändare	—	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.5]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.32	Slutanvändare	—	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.7]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.33	Installatör	[147]	Tillåt rumskylningsdrift i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
2.34	Nr	—	—	—	—		
2.35	Nr	—	—	—	—		
2.36	Slutanvändare	—	Temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [2.7]=0: Fast	[063]~[062]°C steg: 1°C		
2.37	Installatör	[062]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[063]~22°C steg: 1°C 22		
2.37	Installatör	[063]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	([014]+4)~[062] steg: 1°C 7°C		
2,38	Installatör	[211]	Minsta önskat flöde för rumsuppvärmnings-/kylningsdrift i extrazonen.	Alltid	2~15 l/min, steg: 0,1 l/min 3		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
3 Uppvärmning/kylning							
3.1	Slutanvändare	—	Under denna utomhustemperatur är rumsuppvärmningsdrift tillåten.	Alltid	14~35°C steg: 1°C 20		
3.2	Slutanvändare	—	Driftläge som används vid centralstyrning.	[155]=1: Ja ELLER [041]≠1: Externt rum ELLER ([042]≠0 Dubbel kontakt OCH [180]≠1 Externt)	0: Uppvärmning 1: Kylning 2: Automatisk		
3.3	Nr	—	—	—	—		
3.4	Avanc. slutanv.	—	Aktivera frostskyddsfunktion för rum.	Alltid	0: Av 1: På		
3.5	Slutanvändare	—	Driftslägeschema.	Alltid	—		
3.6	Installatör	[155]	Inställning som anger att en extrazon finns.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
3.7	Installatör	[018]	Används för att beräkna maximal överskjutning av framledningstvattentemperaturen vid rumsuppvärmning för radiator och värmepumpskonvektorer.	[1.11]≠0: Golvvärme eller [2.11]≠0: Golvvärme	1~10°C steg: 0,5°C 5		
3.7	Installatör	[017]	Används för att beräkna maximal överskjutning av framledningstvattentemperaturen vid rumsuppvärmning för golvvärme.	[1.11]=0: Golvvärme eller [2.11]=0: Golvvärme	1~7°C steg: 0,5°C 3		
3.8	Installatör	[007]	Aktivera genomsnittsfunktion för utomhustemperatur.	Alltid	0: Inget genomsnitt 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar		
3.9	Installatör	[004]	Värde som används för att beräkna maximal undersläng av framledningstvattentemperaturen vid rumskylning.	Alltid	0~10°C steg: 0,5°C 5		
3.10	Installatör	[008]	Inställning för att indikera om ett urkopplingskärl finns i hydraulsystemet.	Alltid	0: Inte frikopplad 1: Frikopplad		
3.11	Installatör	[014]	Absolut undre gräns för temperaturmål framledningstvatten vid rumskylning baserat på den interna temperaturkvoten för Daikin Altherma-enheten.	Alltid	3~35°C steg: 0,5°C 3		
3.12	Installatör	[015]	Absolut övre gräns för temperaturmål framledningstvatten vid rumsuppvärmning baserat på den interna temperaturkvoten för Daikin Altherma-enheten.	Alltid	20~80°C steg: 1°C 80		
3.13.2	Installatör	[097]	Den externa pumpens pumphastighet när flöde krävs i extrazonen. Gäller endast vid användning av blandningssatsen.	Alltid	0~1 steg: 0,01 1		
3.13.3	Installatör	[096]	Den externa pumpens pumphastighet när flöde krävs i huvudzonen. Gäller endast vid användning av blandningssatsen.	Alltid	0~1 steg: 0,01 1		
3.13.4	Installatör	[176]	Vändtid för blandningssatsventil.	Alltid	20~300-sekunders steg: 1 sekund 125		
3.13.5	Installatör	[099]	Inställning som anger förekomsten av en blandningssats i hydraulsystemet.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
3.14	Installatör	[158]	Rumsgivare finns.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
3.15	Installatör	[016]	Kortaste tid som värmepumpen är påslagen efter att driften har startat.	Alltid	480~1800-sekunders steg: 1 sekund 540		
3.16	Slutanvändare	—	Över denna utomhustemperatur är rumskylningsdrift tillåten.	Alltid	10~35°C steg: 1°C 18		
3.17	Installatör	[200]	Kontinuerlig pumpning vid behov.	[008]=0: Inte frikopplad	0: Nej 1: Ja		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
4 Varmvatten							
4.1	Slutanvändare	—	Varmvattenberedning: PÅ/AV/enstaka uppvärmningscykler (manuell uppvärmning/kraftfull uppvärmning).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Av 1: På		
4.2	Nr	—	—	—	—		
4.3	Slutanvändare	—	Målbörvärde för varmvattenberedare vid manuell uppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153]°C steg: 0,5 60		
4.4	Slutanvändare	—	Målbörvärde för varmvattenberedare vid kraftfull uppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153]°C steg: 0,5 60		
4.5	Slutanvändare	—	Återuppvärmningstemperatur för schemalagd varmvattenberedare + återuppvärmningsläge eller återuppvärmningsläge.	[4.7]=0: Återuppvärmning eller [4.7]=1: Schemaläggning och återuppvärmning	(*3)(*4) 20~[153]°C steg: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C steg: 0,5 48		
4.6	Slutanvändare	—	Enstaka uppvärmningsschema för varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [4.7]≠0: Återuppvärmning eller (*4) OCH [4.7]=0: Återuppvärmning	—		
4.7	Slutanvändare	—	Inställning av uppvärmningsläge för varmvattenberedare.	(*3) OCH [080]=1: Enkel termistor ELLER (*4)	0: Återuppvärmning 1: Schemalägg och återuppvärmning 2: Schemalagt		
4.8	Slutanvändare	—	Inställning av uppvärmningseffektivitet för varmvatten.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*8) 1: Våldigt Eko 2: Eko 3: Komfort (*9)(*10) 1: Våldigt Eko 2: Eko 3: Komfort		
4.9	Nr	—	—	—	—		
4.10	Installatör	[074]	Kortaste tid då tanktemperaturen måste vara högre än desinfektionsmåltemperaturen i tanken innan desinfektionen bedöms vara framgångsrik.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	300~3600-sekunders steg: 1 sekund 3600		
4.10	Installatör	[151]	Starttid för desinficeringsdrift. Detta bör ställas in till antalet minuter räknat från 00:00 (i minuter).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0~1439-minuters steg: 1 minut 60		
4.10	Installatör	[152]	Aktivera desinficeringsdrift att utföras dagligen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Av 1: På		
4.10	Installatör	[150]	Desinficeringsdag för varmvattenberedare (när inte alla dagar har valts).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1~7 steg: 1 5		
4.10	Installatör	[073]	Måltemperatur vid desinficering av varmvattenberedaren.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 55~[153]°C steg: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C steg: 0,5°C 60		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
4.11	Installatör	[153]	Maximalt tillåtet börvärde för varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) [080] =1: Enkel termistor OCH [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: liten spole från 3:e part 40~60°C steg: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [098]=5: EKHWP/HYC med elpatron 40~80°C steg 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: stor spole från 3:e part 40~75°C steg 0,5°C 75 (*4) 40~65°C steg: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C steg 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C steg: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Slutanvändare	—	Hysteres för återuppvärmning av varmvatten för värmeförluster när inställningen för uppvärmningsläget är komfort.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [4.7]#2: Schemalagt eller (*4) OCH [4.7]#2: Schemalagt eller (*5)	1~40°C steg: 0,5°C 6		
4.12.2	Slutanvändare	—	Hysteres för återuppvärmning av varmvatten för värmeförluster när inställningen för uppvärmningsläget är eko.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [4.7]#2: Schemalagt eller (*4) OCH [4.7]#2: Schemalagt eller (*5)	1~40°C steg: 0,5°C 8		
4.12.3	Slutanvändare	—	Hysteres för återuppvärmning av varmvatten för värmeförluster när inställningen för uppvärmningsläget är Väldigt Eko.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [4.7]#2: Schemalagt eller (*4) OCH [4.7]#2: Schemalagt eller (*5)	1~40°C steg: 0,5°C 10		
4.13	Installatör	[149]	Inställning för att välja funktionalitet för den externa varmvattenpumpen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Ingen 1: Omedelbart varmvatten 2: Desinficering 3: Båda		
4.14.1	Installatör	[173]	Val av termalkapacitet för elpatronsuppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	1~4 kW steg: 0,01 kW 3		
4.14.2	Nr	—	—	—	—		
4.14.3	Nr	—	—	—	—		
4.14.4	Installatör	[064]	Kompensering läggs till på standardmåltemperaturen i beredaren om elpatronsuppvärmning är den enda tillgängliga värmekällan vid uppvärmning av beredare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0~20°C steg: 0,5 5		
4.15	Nr	—	—	—	—		
4.16	Slutanvändare	—	En extra värmekälla får användas för att värma upp beredaren när värmepumpen drivs i rumsuppvärmning/-kylning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0: Av 1: På		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
4.17	Slutanvändare	—	En extra värmekälla tillåts omedelbart för att hjälpa värmepumpen vid uppvärmning av beredare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Av 1: På		
4.18	Installatör	[072]	Aktivera desinficeringsfunktionen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 1: PÅ (*4) 1: PÅ (*5) 0: AV		
4.19	Avanc. slutanv.	—	Utlösningstemperaturen för återuppvärmning av varmvattenberedaren för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi i beredaren. Denna inställning optimeras för tillräcklig komfort.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [4.7]≠2: Schemalagt eller (*4) [4.7]≠2: Schemalagt eller (*5) [4.7]≠2: Schemalagt	[4.8]=1 10~85°C steg: 0,5 20 [4.8]=2 eller 3 10~85°C steg: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Installatör	[070]	Fördröjningstimer för aktivering av den extra värmekällan när värmepumpen är huvudkällan vid varmvattenberedardrift.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 0~10800-sekunders steg: 300 sekunder 1200 (*4) 0~10800-sekunders steg: 300 sekunder 10800 (*5) 0~10800-sekunders steg: 300 sekunder 1200		
4.21	Nr	—	—	—	—		
4.22	Nr	—	—	—	—		
4.23	Installatör	[064]	Kompensering läggs till på standardmåltemperaturen i beredaren om elpatronsuppvärmning är den enda tillgängliga värmekällan vid uppvärmning av beredare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0~20°C steg: 0,5 5		
4.24	Slutanvändare	—	Aktivera ändring av börvärde för återuppvärmning av varmvattenberedare efter ett schema.	(*5)	0: Av 1: På		
4.25	Slutanvändare	—	Återuppvärmningsschema.	(*5)	20~[153]°C steg: 0,5 45		
4.26	Slutanvändare	—	Pumpschema för varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda eller (*4) [149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda eller (*5) [149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda	—		
5 Inställningar							
5.1	Installatör	—	Starta en påtvingad avfrostning.	Alltid	—		
5.2	Slutanvändare	—	Tyst läge för användare.	Alltid	0: Av 1: Schemalagd 2: Manuell		
5.2.1	Slutanvändare	—	Tyst nivå för användare.	Alltid	0: Av 1: Tyst 2: Tystare 3: Tystast		
5.2.2	Avanc. slutanv.	—	Schemalägg tyst nivå för användaren.	Alltid	—		
5.2.9	Installatör	[138]	Åsidosättning av den användardefinierade tiden av installatör för att växla över från natt till dag i tyst läge.	Alltid	0~1439-minuters steg: 1 minut 360		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
5.2.10	Installatör	[136]	Åsidosättning av det användardefinierade tysta läget av installatör under perioden "Dag".	Alltid	0: Av 1: Tyst 2: Tystare 3: Tystast		
5.2.11	Installatör	[139]	Åsidosättning av den användardefinierade tiden av installatör för att växla över från dag till natt i tyst läge.	Alltid	0~1439-minuters steg: 1 minut 1320		
5.2.12	Installatör	[137]	Åsidosättning av det användardefinierade tysta läget av installatör under perioden "Natt".	Alltid	0: Av 1: Tyst 2: Tystare 3: Tystast		
5.3	Slutanvändare	—	Tid/datum.	Alltid	—		
5.3	Slutanvändare	—	Sommartid.	Alltid	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
5.3	Slutanvändare	—	Klocktyp.	Alltid	0: 12h 1: 24h		
5.4	Slutanvändare	—	Dynamiska länkar	Alltid	0: Av 1: På		
5.5	Installatör	[083]	Inställning för att välja nätslutningstyp för värmepumpsenheten.	Alltid	0: Enfas 1: Trefas, stjärnkoppling 2: Trefas deltakoppling		
5.5	Installatör	[154]	Inställning för att indikera om reservvärmarens säkring i elskåpet är större än 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefas stjärnkoppling eller (*4) [083]= 1: Trefas stjärnkoppling	0: Nej 1: Ja		
5.5	Installatör	[092]	Reservvärmarens maximala kapacitet.	Alltid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW steg: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW steg: 1 kW 4 [083]=1 och [154]=0 2~4 kW steg: 1 kW 4 [083]=1 och [154]=1 2~9 kW steg: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW steg: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Avanc. slutanv.	—	Inställning för att aktivera logiken för jämvikt (kapacitetsbrist).	Alltid	0: Aldrig 1: Brist 2: Brist vid jämvikt		
5.6.2	Avanc. slutanv.	—	Tröskelvärde för utomhustemperatur för att tillåta möjlig kapacitetsbrist. Under denna utomhustemperatur är kapacitetsbrist möjligt.	Alltid	-15~35°C steg: 1°C 0		
5.7	Installatör	—	Översikt lokala inställningar.	Alltid	—		
5.8	Nr	—	—	—	—		
5.9	Slutanvändare	—	Land.	Alltid	0: Albanien / 1: Österrike 2: Belgien/ 3: Bosnien 4: Bulgarien/5: Kroatien 6: Cypern/7: Tjeckien 8: Danmark/9: Estland 10: Finland/11: Frankrike 12: Tyskland/13: Grekland 14: Ungern/15: Island 16: Irland/17: Turkiet 18: Italien/19: Lettland 20: Liechtenstein/21: Litauen 22: Luxembourg/23: Makedonien 24: Malta/25: Moldavien 26: Montenegro/27: Nederländerna 28: Norge/29: Polen 30: Portugal/31: Rumänien 32: Serbien/33: Slovakien 34: Slovenien/35: Spanien 36: Sverige/37: Storbritannien 38: Schweiz		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
5.9	Slutanvändare	—	Språk.	Alltid	0: Albanska / 1: Vitryska 2: Bosniska/3: Bulgariska 4: Kroatiska/5: Tjeckiska 6: Danska/7: Holländska 8: Engelska / 9: Estniska 10: Finska/11: Franska 12: Tyska/13: Grekiska 14: Ungerska/15: Italienska 16: Lettiska/17: Litauiska 18: Makedonska/19: Norska 20: Polska/21: Portugisiska 22: Rumänska/23: Ryska 24: Serbiska/25: Slovakiska 26: Slovenska/27: Spanska 28: Svenska/29: Turkiska 30: Ukrainska		
5.10	Nr	—	—	—	—		
5.11	Installatör	—	Utlösare för att återställa FLÅKTENS drifttimmar.	Alltid	—		
5.12	Slutanvändare	—	Tangentbordslayout.	Alltid	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Slutanvändare	—	Användarinställning för att aktivera fler avancerade inställningar.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
5.14.1	Installatör	[012]	Anger om den installerade beredarens kapacitet är tillräckligt för att täcka hela husets behov. Den kan i sådana fall bli huvudsaklig värmekälla.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.14.2	Installatör	[023]	Den övre utomhustemperaturgränsen för växlingspunkten från värmepump till bivalent takpanna.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	max([024]+2; -25)~25°C steg: 1°C 5		
5.14.2	Installatör	[024]	Den undre utomhustemperaturgränsen för växlingspunkten från värmepump till bivalent panna/tankpanna.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	-25~25°C steg: 1°C 0		
5.14.4	Installatör	[021]	Utomhustemperaturens hysteres för växlingspunkten från värmepump till bivalent panna/tankpanna.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	2~10°C steg: 1°C 3		
5.14.6	Installatör	[025]	Minsta tid som den bivalenta pannpumpen i rumsuppvärmning är aktiverad efter att begäran har försvunnit.	[093] =1: Ja	0~1500-sekunders steg: 1 sekund 600		
5.15	Nr	—	—	—	—		
5.16	Nr	—	—	—	—		
5.17	Slutanvändare	—	Skärmens ljusstyrka.	Alltid	30~100% steg: 1% 70		
5.18	Installatör	—	Utlösare för (programvara) att starta om inomhusenheten.	Alltid	—		
5.19	Installatör	[196]	Val av avledarventil.	(*4)	1: YJS-profil 1 2: Danfoss-profil 1		
5.20	Nr	—	—	—	—		
5.21.1	Avanc. slutanv.	—	Aktivera stöd av beredare under avfrostning för att kompensera för rumsuppvärmningsbehovet.	(*5)	0: Inaktiverad 1: Optimerad 2: Kontinuerlig		
5.21.2	Avanc. slutanv.	—	Gör det möjligt att proaktivt förvärma varmvattenberedaren så att beredaren kan avfrostas.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.21.3	Avanc. slutanv.	—	Tillåt att den värme som alstras av tankpannan och lagras i varmvattenberedaren används som stöd för rumsvärmedrift.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.21.4	Installatör	[188]	Övergripande installatörsinställning för att begränsa stöd för beredarpannan.	[078]=1: Ja	4~35 kW steg: 1 kW 10		
5.21.5	Installatör	[184]	Möjliggör användning av den fria energin som lagras i varmvattenberedaren för att stödja rumsvärmedrift.	(*5)	0: Av 1: På		
5.21.6	Installatör	[187]	Övergripande installatörsinställning för att begränsa beredarstödet under fri energifunktionalitet.	[184]=1: Ja	2~35 kW steg: 1 kW 10		
5.21.7	Installatör	[182]	Inställning för att tillåta att gratisenergi används som huvudkälla för rumsuppvärmning.	[184]=1: Ja	0: Alltid 1: Över omgivningstemperatur 2: Aldrig		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
5.21.8	Installatör	[183]	Omgivningstemperatur som gör att överskottsenergin i beredaren kan dräneras för rumsuppvärmning.	[184]=1: Ja och [182]=1: Över omgivningstemperaturen	-28~35°C steg: 0,5°C 8		
5.21.9	Installatör	[185]	Solvärmesystemet har installerats för beredaren.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC med elpatron eller (*5)	0: Av 1: På		
5.21.10	Installatör	[186]	Det installerade solvärmesystemet har prioritet framför andra värmekällor.	[185]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.22	Installatör	[175]	Kompensation på den externa utomhustemperaturgivaren.	[13]=1: Extern utomhussensor	-5~5°C steg: 0,5°C 0		
5.23	Slutanvändare	—	Val av nöddrift.	Alltid	0: Manuell 1: Auto 2: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB på 3: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB av 4: Automatisk rumsuppvärmning normal + VVB av		
5.24	Nr	—	—	—	—		
5.25	Installatör	[201]	Aktivera fläktprovtagning	Alltid	0: Av 1: På		
5.26	Slutanvändare	—	Visa inaktivitetstimer.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
5.27.1	Slutanvändare	—	Aktivera semesterläge.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
5.27.2	Slutanvändare	—	Semesterperiod.	Alltid	—		
5.28.1	Installatör	[140]	Aktivera funktionen för prioritet av rumsuppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Nej 1: Ja		
5.28.2	Installatör	[019]	Under denna utomhustemperatur är funktionen för prioritet av rumsuppvärmning aktiverad (om den finns).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	-15~35°C steg: 1°C 0		
5.28.2	Installatör	[020]	Utomhustemperatur där rumskylningsdriftstimen är på sitt maximala värde.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~50°C steg: 1°C 35		
5.28.3	Installatör	[131]	Tid som värmepumpen är reserverad för rumsuppvärmningsdrift under balansering. Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000-sekunders steg: 60 sekunder 4500		
5.28.4	Installatör	[132]	Tid som värmepumpen är reserverad för rumskylningsdrift under balansering. Balansering = samtidig begäran om rumskylning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000-sekunders steg: 60 sekunder 3600		
5.28.5	Installatör	[133]	Tid som värmepumpen är reserverad för beredaruppvärmning under balansering (övre gräns). Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning/-kylning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000-sekunders steg: 60 sekunder (*3) [080]=1: Enkel termistor 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Installatör	[134]	Tid som värmepumpen är reserverad för beredaruppvärmning under balansering (övre gräns). Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning/-kylning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000-sekunders steg: 60 sekunder 8280		
5.28.6	Nr	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
5.28.7	Installatör	[202]	Inställning för att prioritera uppvärmning av tanken framför rumsuppvärmning/-kylning.	Alltid	0: Av 1: På		
5.29	Nr	—	—	—	—		
5.30	Slutanvändare	—	Bekräftelse av nöddrift.	Endast om det finns en begäran om nöddrift.	—		
5.31	Nr	—	—	—	—		
5.32	Installatör	[078]	Inställning som indikerar när en panna finns och kan aktiveras.	(*6) och [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
5.33	Installatör	[203]	Aktivera avfrosts kompenseringen.	[078]=0: Nej och [5.21.1]=0: Inaktiverad	0: Inaktiverad 1: Optimerat 2: Kontinuerlig		
5.34	Nr	—	—	—	—		
5.35	Nr	—	—	—	—		
5.36	Installatör	[005]	Inställning av läge för frostskydd av vattenrörkrets.	Alltid	0: Inaktiverad 1: Kontinuerlig 2: Intermitterant		
5.37	Installatör	[093]	Den extra pannsatsen för rumsuppvärmning installeras och drift tillåts.	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
7 Underhållsläge							
7.7.1	Installatör	[030]	Delta T-mål vid testkörning av rumsuppvärmning.	Alltid	2~20°C steg: 0,5°C 5		
7.7.2	Installatör	[031]	Temperaturmål framledningsvatten vid testkörning av rumsuppvärmning.	Alltid	5~71°C steg: 1°C 35		
7.7.3	Installatör	[032]	Överskriven målrumstemperatur som används vid testkörning av rumsuppvärmning.	Alltid	5~30°C steg: 0,5°C 20		
7.7.4	Installatör	[033]	Delta T-mål vid testkörning av rums kylning.	Alltid	2~10°C steg: 0,5°C 5		
7.7.5	Installatör	[034]	Temperaturmål framledningsvatten vid testkörning av rums kylning.	Alltid	5~30°C steg: 1°C 15		
7.7.6	Installatör	[035]	Överskriven rumstemperatur som används vid testkörning av rums kylning.	Alltid	5~30°C steg: 0,5°C 20		
7.7.7	Installatör	[077]	Måltemperatur i beredaren vid testkörning av beredaruppvärmning.	Alltid	20~85°C steg: 0,5°C 50		
7.7.8	Installatör	[094]	Pumpens PWM-mål (lägt). Används endast under testkörning av ställdon och provkörning av luftrening.	Alltid	0,1~1 steg: 0,1 1		
7.7.8	Installatör	[095]	Pumpens PWM-mål (høgt). Används endast under testkörning av ställdon och provkörning av luftrening.	Alltid	0,1~1 steg: 0,1 0,5		
7.7.9	Installatör	[145]	Temperaturmål för beredaren vid testkörning av elpatron.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	25~60°C steg: 0,5°C 50		
8 Anslutningsmöjligheter							
8.1	Slutanvändare	—	När DHCP är avstängd går det att modifiera IP-konfigurationen.	Alltid	—		
8.2.1 - 8.2.12	Nr	—	Överblick över anslutningsstatus för ansluten kringutrustning.	Alltid	Beroende på komponenten.		
8.3.1	Slutanvändare	—	Förinställning av trådlös gateway (WLAN-dongel).	Alltid	0: Nej 1: Ja		
8.3.2	Slutanvändare	—	Aktivera AP-läge för anslutning av WLAN-dongel till lokala hemmanätverket.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Avaktivera 1: Aktivera 2: Pågående		
8.3.3	Slutanvändare	—	Utlösare för att starta om trådlös gateway.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Stanna kvar 1: Återställ		
8.3.4	Slutanvändare	—	Aktivera WPS-funktionalitet för trådlös gateway.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Avaktivera 1: Aktivera 2: Pågående		
8.3.5	Nr	—	—	—	—		
8.3.6	Nr	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
8.3.7	Slutanvändare	—	Utlösare för att återställa WLAN-dongeln till fabriksinställningar (glömma alla nätverksdata).	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten) Och DX WLAN har uppdaterad maskinvara som stöd för denna funktion.	0: Stanna kvar 1: Återställ		
8.4.1	Slutanvändare	—	Aktuell tilldelad IP-adress.	Alltid	—		
8.4.2	Slutanvändare	—	Aktuell tilldelad Subnet Mask.	Alltid	—		
8.4.3	Slutanvändare	—	Aktuell tilldelad standardgatewayadress.	Alltid	—		
8.4.4	Slutanvändare	—	Aktuell tilldelad DNS 1-adress.	Alltid	—		
8.4.5	Slutanvändare	—	Aktuell tilldelad DNS 2-adress.	Alltid	—		
8.4.6	Slutanvändare	—	Enhetens LAN MAC/UIE-adress.	Alltid	—		
8.5.1	Slutanvändare	—	Aktivera Daikin hemmakontroller.	Alltid	0: Av 1: På		
8.5.2	Slutanvändare	—	Aktuell inställning av avfuktare (efter installation).	Alltid	0: Av 1: På		
8.5.3	Slutanvändare	—	Aktuell inställning av fuktighetsgivare (efter installation).	[8.5.2]=1: På	0: Nej 1: Normalt öppen 2: Normalt stängd		
8.5.4	Slutanvändare	—	Fuktighetsgräns.	[8.5.2]=1: På	40~80% steg: 1% 55		
8.5.5	Slutanvändare	—	Fuktighetsgräns när fuktighetsgivare inte är installerad.	[8.5.2]=1: På OCH [8.5.3]=0: Nej	41~80% steg: 1% 70		
8.6	Nr	—	Begäran om säker USB-borttagning innan USB kopplas från.	När en eller flera USB-portar används aktivt.	0: Nej 1: Ja		
8.7	Slutanvändare	—	Aktivera Modbus TCP/IP utan TLS (port 502).	Alltid	0: Nej 1: Ja		
8.8	Slutanvändare	—	Aktivera Modbus TCP/IP TLS (port 802).	Alltid	0: Nej 1: Ja		
8.9	Slutanvändare	—	Ta bort det aktuella anslutningsgränssnittet (WLAN/LAN) från molnet.	[8.11]= 1 : WLAN ELLER [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Slutanvändare	—	Anslut enheten till molnet.	WLAN eller LAN är ännu inte ansluten.	—		
8.11	Installatör	—	Välj anslutningstyp till molnet.	Alltid	0: Ingen 1: WLAN 2: LAN		
9 Energi							
9.1	Avanc. slutanv.	—	Fast elpris som användaren väljer när elpriset inte ändras via ett schema.	[9.3]=0: Av	1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent 15		
9.2	Avanc. slutanv.	—	Elpris baslinje.	[9.3]=1: På	1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent 5		
9.3	Avanc. slutanv.	—	Aktivera elpriset för att justera enligt ett schema.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Av 1: På		
9.4	Avanc. slutanv.	—	Elprisschema.	[9.3]=1: På	—		
9.5	Avanc. slutanv.	—	Fossilpris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent 10		
9.6	Nr	—	—	—	—		
9.7	Nr	—	—	—	—		
9.8	Nr	—	—	—	—		
9.9	Nr	—	Juridisk ansvarsfriskrivning.	—	—		
9.10	Nr	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
9.11	Installatör	[026]	Pannans effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0,1~1 steg: 0,01 0,9		
9.12	Installatör	[141]	Mål-COP som används för beräkning av pannans effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0~6 steg: 0,1 2.5		
9.13	Avanc. slutanv.	—	Aktivera omkopplingspunkten mellan värmepump och bivalent som ska baseras på COP-beräkningen med hänsyn till det aktuella energipriset.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
9.14.1	Installatör	[040]	Inställning av behovsstyrningsläge.	Alltid	0: Ingen 1: Värmepumtariff 2: Smart Grid-klara kontakter 3: Smartmätarkontakter		
9.14.1	Installatör	[179]	Inställning för att ange vilket Smart Grid-läge som är aktivt.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Maskinvara 1.0 1: Externt 2: Maskinvara 1.1		
9.14.2	Installatör	[037]	Inställning för att tillåta en annan värmekälla att ta över rumsuppvärmningsdriften under behovsstyrningsläge = tvingad av.	[040]=1: Värmepumtariff eller [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Inget övertagande 1: Fossilövertagning ([093]=1: Ja eller [078]=1: Ja) 2: Övertagning värmare		
9.14.3	Installatör	[071]	Tillåta en annan värmekälla att ta över uppvärmningsdriften för beredaren under behovsstyrningsläge = tvingad av.	[040]=1: Värmepumtariff eller [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Inget övertagande 1: Fossilövertagning ([078]=1: Ja) 2: Övertagning värmare 3: Endast övertagning elpatron (*3)		
9.14.4	Installatör	[036]	Buffring tillåts vid rumsuppvärmning.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Av 1: På		
9.14.5	Installatör	[038]	Drift av elektriska värmekällor tillåts vid buffring av rumsuppvärmning.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Nej 1: Ja		
9.14.6	Installatör	[039]	Drift av elektriska värmekällor tillåts vid buffring av beredare.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Nej 1: Ja		
9.14.7	Installatör	[135]	Tillämplig effektgräns under smartmätarkontakt för behovsstyrning.	[040]=3: Smartmätarkontakt	2~20 kW steg: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Installatör	—	Aktivera tillåten gräns.	[5.9]=36: Sverige	0: Av 1: På		
9.15.2	Installatör	[190]	Tillåten gräns.	[5.9]=36: Sverige	Utomhusenhetstypberoende~30 kW steg: 0,1 kW 30		
9.15.3	Installatör	[189]	Systemgräns.	Alltid	Utomhusenhetstypberoende~30 kW steg: 0,1 kW 30		
9.15.4	Installatör	[191]	Säkringsgräns för utomhusenhet.	Utomhusenhetstypberoende	Utomhusenhetstypberoende~63 A steg: 1 A 50		
10 Konfigurationsguiden							
10.1	Slutanvändare	—	Land.	Alltid	0: Albanien / 1: Österrike 2: Belgien/ 3: Bosnien 4: Bulgarien/5: Kroatien 6: Cypern/7: Tjeckien 8: Danmark/9: Estland 10: Finland/11: Frankrike 12: Tyskland/13: Grekland 14: Ungern/15: Island 16: Irland/17: Turkiet 18: Italien/19: Lettland 20: Liechtenstein/21: Litauen 22: Luxembourg/23: Makedonien 24: Malta/25: Moldavien 26: Montenegro/27: Nederländerna 28: Norge/29: Polen 30: Portugal/31: Rumänien 32: Serbien/33: Slovakien 34: Slovenien/35: Spanien 36: Sverige/37: Storbritannien 38: Schweiz		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
10.1	Slutanvändare	—	Språk.	Alltid	0: Albanska / 1: Vitryska 2: Bosniska/3: Bulgariska 4: Kroatiska/5: Tjeckiska 6: Danska/7: Holländska 8: Engelska / 9: Estniska 10: Finska/11: Franska 12: Tyska/13: Grekiska 14: Ungerska/15: Italienska 16: Lettiska/17: Litauiska 18: Makedonska/19: Norska 20: Polska/21: Portugisiska 22: Rumänska/23: Ryska 24: Serbiska/25: Slovakiska 26: Slovenska/27: Spanska 28: Svenska/29: Turkiska 30: Ukrainska		
10.2	Nr	—	—	—	—		
10.3	Slutanvändare	—	Tid/datum.	Alltid	—		
10.3	Slutanvändare	—	Sommartid.	Alltid	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
10.4	Installatör	[098]	Val av den icke-integrerade varmvattenberedaren som är ansluten till den väggmonterade enheten.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC med elpatron 6: liten spole från 3:e part 7: stor spole från 3:e part		
10.4	Installatör	[155]	Inställning som anger att en extrazon finns.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
10.4	Installatör	[080]	Inställningen indikerar om det finns en beredare ansluten.	(*3)	0: Ingen 1: Enkel termistor		
10.4	Installatör	[093]	Den extra pannsatsen för rumsuppvärmning installeras och drift tillåts.	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.5	Installatör	—	Val av lokal IO-terminal för trevägsventilen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	Se meny [13] Lokal IO.		
10.5	Installatör	—	Val av lokal IO-terminal för bivalent bypassventil.	[093]=1: Ja	Se meny [13] Lokal IO.		
10.6	Installatör	[012]	Anger om den installerade beredarens kapacitet är tillräckligt för att täcka hela husets behov. Den kan i sådana fall bli huvudsaklig värmekälla.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
10.6	Installatör	[078]	Inställning som indikerar när en panna finns och kan aktiveras.	(*6) och [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.6	Installatör	[011]	Maximal levererbar värmekapacitet i rumsuppvärmningskretsen av varmvattenberedaren vid beredarstöd.	(*5)	4~35 kW steg: 1 kW 20		
10.7	Slutanvändare	—	Val av nöddrift.	Alltid	0: Manuell 1: Auto 2: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB på 3: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB av 4: Automatisk rumsuppvärmning normal + VVB av		
10.8	Installatör	[083]	Inställning för att välja nätanslutningstyp för värmepumpsenheten.	Alltid	0: Enfas 1: Trefas, stjärnkoppling 2: Trefas deltakoppling		
10.8	Installatör	[154]	Inställning för att indikera om reservvärmarens säkring i elskåpet är större än 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefas stjärnkoppling eller (*4) [083]= 1: Trefas stjärnkoppling	0: Nej 1: Ja		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
10.8	Installatör	[092]	Reservvärmarens maximala kapacitet.	Alltid	(*)/(*)5 [083]=0: 2~6 kW steg: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW steg: 1 kW 4 [083]=1 och [154]=0 2~4 kW steg: 1 kW 4 [083]=1 och [154]=1 2~9 kW steg: 1 kW 9 (*)1 2~4,5 kW steg: 0,5 kW 4.5		
10.9	Slutanvändare	—	Val av värmegivartyp i huvudzonen.	Alltid	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
10.9	Installatör	[041]	Termostatläge i huvudzonen.	Alltid	0: Framledningsvatten 1: Externt rum 2: Rum		
10.10	Avanc. slutanv.	—	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	0: Fast 1: Väderberoende		
10.10	Avanc. slutanv.	—	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.	[10.9]=0: Golvvärme eller [10.9]=1: Värmepumpskonvektor	0: Fast 1: Väderberoende		
10.11	Slutanvändare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[10.10]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40~25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [054]~[053]°C steg: 1°C		
10.12	Slutanvändare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskylning i huvudzonen.	[10.10]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [056]~[055]°C steg: 1°C		
10.13	Installatör	[057]	Termostatläge i extrazonen.	[155]=1: Ja	[41]=0: Framledningsvatten 0: Framledningsvatten [41]≠0: Framledningsvatten 1: Externt rum		
10.13	Slutanvändare	—	Val av värmegivartyp i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
10.14	Avanc. slutanv.	—	Måldriftsläge vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Väderberoende		
10.14	Avanc. slutanv.	—	Måldriftsläge vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja OCH [10.13]=0: Golvvärme eller [10.13]=1: Värmepumpskonvektor	0: Fast 1: Väderberoende		
10.15	Slutanvändare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i extrazonen (temperaturgränser för framledningsvatten).	[155]=1: Ja OCH [10.14]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40~25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [061]~[060]°C steg: 1°C		
10.16	Slutanvändare	—	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskylning i extrazonen (temperaturgränser för framledningsvatten).	[155]=1: Ja OCH [10.14]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [063]~[062]°C steg: 1°C		
10.17	Slutanvändare	—	Inställning av uppvärmningseffektivitet för varmvatten.	(*)3 [080]=1: Enkel termistor eller (*)4 eller (*)5	(*)8 1: Väldigt Eko 2: Eko 3: Komfort (*)9)(*)10 1: Väldigt Eko 2: Eko 3: Komfort		
10.17	Slutanvändare	—	Inställning av uppvärmningsläge för varmvattenberedare.	(*)3 OCH [080]=1: Enkel termistor ELLER (*)4	0: Återuppvärmning 1: Schemalägg och återuppvärmning 2: Schemalagt		
10.18	Slutanvändare	—	Återuppvärmningstemperatur för schemalagd varmvattenberedare + återuppvärmningsläge eller återuppvärmningsläge.	[4.7]=0: Återuppvärmning eller [4.7]=1: Schemaläggning och återuppvärmning	(*)3)(*)4 20~[153]°C steg: 0,5 45 (*)5 20~[153]°C steg: 0,5 48		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
10.18	Slutanvändare	—	Återuppvärmningshysteres för värmeförlust i varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OCH [4.7]=2: Schemalagt eller (*4) OCH [4.7]=2: Schemalagt eller (*5) OCH [4.7]=2: Schemalagt	1~40°C steg: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Extern anslutning							
13.1/13.2/13.5	Installatör	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 8: Trevägsventil (*3) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Inte ansluten (*5) 1: Avstängningsventil för huvudzonen (*3)(*4) 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 8: Trevägsventil 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[124]	Normalt öppen/Normalt stängd	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 14: Frikopplad shuntventil	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[104]	Normalt öppen/Normalt stängd	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 14: Frikopplad shuntventil	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 5: Elpatron VVB (*3) 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Inte ansluten (*4)(*5) 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 5: Elpatron VVB (*3) 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
13.1/13.2/13.5	Installatör	[106]	Normalt öppen/Normalt stängd	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 14: Frikopplad shuntventil	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Inte ansluten (*5) 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge (*3)(*4) 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[108]	Normalt öppen/Normalt stängd	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 14: Frikopplad shuntventil	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Inte ansluten (*5) 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: Varmvattenpump (*3)(*4) 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[110]	Normalt öppen/Normalt stängd	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 14: Frikopplad shuntventil	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 8: Trevägsventil (*3) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil	0: Inte ansluten (*4)(*5) 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 8: Trevägsventil (*3) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra 14: Frikopplad shuntventil		
13.6	Installatör	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ej ansluten 1: Extern utomhussensor 2: Extern inomhussensor	0: Ej ansluten 1: Extern utomhussensor 2: Extern inomhussensor		
13.7/13.8	Installatör	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång (*3)(*5) 13: Smartmätarkontakt		
13.7/13.8	Installatör	[115]	Normalt öppen/Normalt stängd	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.7/13.8	Installatör	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång (*3)(*5) 13: Smartmätarkontakt		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

Dynamisk länk	Inställningstyp	Kod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/standardvärde ⁽¹⁾	Ändrat den	Ändrat värde
13.7/13.8	Installatör	[117]	Normalt öppen/Normalt stängd	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.7/13.8	Installatör	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång (*3)(*5) 13: Smartmätarkontakt		
13.7/13.8	Installatör	[119]	Normalt öppen/Normalt stängd	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.7/13.8	Installatör	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång (*3)(*5) 13: Smartmätarkontakt		
13.7/13.8	Installatör	[121]	Normalt öppen/Normalt stängd	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
13.7/13.8	Installatör	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 12: Solvärmeingång (*3)(*5) 13: Smartmätarkontakt		
13.7	Installatör	[123]	Normalt öppen/Normalt stängd	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		

⁽¹⁾ Standardvärdena visas i **fetstil**.

