

DAIKIN



DRIFTSMANUAL

Vattenkyld kylmaskin utan kondensor

EWLD120MBYNN
EWLD170MBYNN
EWLD240MBYNN
EWLD260MBYNN
EWLD340MBYNN
EWLD400MBYNN
EWLD480MBYNN
EWLD500MBYNN
EWLD540MBYNN

INNEHÅLL

Sida

Introduktion	1
Tekniska specifikationer	1
Elektriska specifikationer	2
Beskrivning	3
Huvudkomponenternas funktioner	4
Säkerhetsanordningar	4
Inre kopplingsschema - Komponentlista	5
Före användning	6
Kontroller före första start	6
Vattenförsörjning	7
Anslutning av strömförsörjning och vevhusuppvärmning	7
Fläktkontakter: Anslutning och drift	7
Drift	7
Digital styrenhet	7
Arbeta med enheten	8
Kontrollpanelens avancerade funktioner	10
Felsökning	17
Underhåll	19
Underhållsarbeten	19
Avfallshantering	19



LÄS IGENOM DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN ENHETEN STARTAS. KASTA INTE BORT DEN. FÖRVARA DEN SÄKERT SÅ ATT DEN KAN ANVÄNDAS VID BEHOV.

INTRODUKTION

Apparaten är vid leveransen skyddsfylld med kvävgas (N₂), 0,5 bar. Den ska fyllas med ozonvänligt köldmedium typ R-134a.

Var noga med att välja rätt kondensor för installation på annan plats. Den måste vara avsedd för R-134a.

Denna driftsinstruktion handlar om vattenkylda kylmaskiner utan kondensor i Daikin EWLD-MBYNN-serien. Apparaterna är avsedda för montage inomhus och används i kyltillämpningar. EWLD apparaterna kan kombineras med Daikin fläktkonvektorer eller luftbehandlingsaggregat. De kan också användas vid för att kyla vatten i processer.

Denna bruksanvisning är avsedd att garantera att enheten drivs och underhålls på rätt sätt. Här beskrivs hur du använder den och vad du skall göra om fel uppstår. Enheten är försedd med säkerhetsanordningar, men de kan inte förhindra alla problem som uppstår p.g.a. felaktigt handhavande eller dåligt underhåll.

Om problemen kvarstår efter felsökning, kontakta din lokala Daikin-återförsäljare.



Innan du startar enheten första gången, se till att den installerats korrekt. Läs därför noga installationshandboken som medföljer enheten och rekommendationerna i "Kontroller före första start" på sid 6.

Tekniska specifikationer⁽¹⁾

Allmänt EWLD	120	170	240
Mått HxBxD (mm)	1014x2672x930		
Vikt			
• maskinvikt (kg)	891	1110	1342
• operationsvikt (kg)	907	1130	1369
Anslutningar			
• kylvattenintag och utsläpp (tum)	3"Dy (76 mm Dy)	3" (88,9 mm Dy)	
• fjärrkondensoranslutning			
utlopp (tum)	2"1/8	2"1/8	2"1/8
vätska (tum)	7/8"	1"1/8	1"3/8
• övertrycksventil (tum)	1x 1"	1x 1"	2x 1"
Kompressor			
Typ	halvtät skruv		
Antal och modell	1x ZHA5LMGUYE	1x ZHA7MSGUYE	1x ZHA7WSGUYE
Hastighet (rpm)	2880		
Oljetyp	FVC68D		
Oljepåfyllningsvolym (l)	7,5 ^{+0,5} ₋₀	10 ^{+0,5} ₋₀	10 ^{+0,5} ₋₀
Kondensor			
se kondensortillverkarens specifikationer			
Förångare			
Typ	hårdlödda plattvärmväxlare		
Antal och modell	1x AC120EQ-NP156 1x AC250EQ-NP96 1x AC250EQ-NP128		

Allmänt EWLD	260	340	400
Mått HxBxD (mm)	1014x2672x930	2000x2672x930	
Vikt			
• maskinvikt (kg)	1428	2220	2452
• operationsvikt (kg)	1462	2260	2497
Anslutningar			
• kylvattenintag och utsläpp (tum)	3" (88,9 mm Dy)	2x 3" (88,9 mm Dy)	
• fjärrkondensoranslutning			
utlopp (tum)	2"5/8	2x 2"1/8	2x 2"1/8
vätska (tum)	1"3/8	2x 1"1/8	1"1/8+1"3/8
• övertrycksventil (tum)	2x 1"	2x 1"	3x 1"
Kompressor			
Typ	halvtät skruv		
Antal och modell	1x ZHA9LSGUYE	2x ZHA7MSGUYE	1x ZHA7MSGUYE 1x ZHA7WSGUYE
Hastighet (rpm)	2880		
Oljetyp	FVC68D		
Oljepåfyllningsvolym (l)	14 ^{+0,5} ₋₀	2x 10 ^{+0,5} ₋₀	2x 10 ^{+0,5} ₋₀
Kondensor			
se kondensortillverkarens specifikationer			
Förångare			
Typ	hårdlödda plattvärmväxlare		
Antal och modell	1x AC250EQ-NP162	2x AC250EQ-NP96	1x AC250EQ-NP96 1x AC250EQ-NP128

(1) I boken med tekniska data finns en fullständig förteckning över specifikationer.

Allmänt EWLD		480	500	540
Mått HxBxD	(mm)	2000x2672x930		
Vikt				
• maskinvikt	(kg)	2684	2770	2856
• operationsvikt	(kg)	2738	2831	2924
Anslutningar				
• kylvattenintag och utsläpp	(tum)	2x 3" (88,9 mm Dy)		
• fjärrkondensoranslutning				
utlopp	(tum)	2x 2"1/8	2"1/8+2"5/8	2x 2"5/8
vätska	(tum)	2x 1"3/8	2x 1"3/8	2x 1"3/8
• övertrycksventil	(tum)	4x 1"		
Kompressor				
Typ		halvtät skruv		
Antal och modell		2x ZHA7WSGUYE	1x ZHA7WSGUYE 1x ZHA9LSGUYE	2x ZHA9LSGUYE
Hastighet	(rpm)	2880		
Oljetyp		FVC68D		
Oljepåfyllningsvolym	(l)	2x 10 ^{+0,5} ₋₀	10 ^{+0,5} ₋₀ +14 ^{+0,5} ₋₀	2x 14 ^{+0,5} ₋₀
Kondensor				
se kondensortillverkarens specifikationer				
Förångare				
Typ		hårdlödda plattvärmeväxlare		
Antal och modell		2x AC250EQ-NP128	1x AC250EQ-NP128 1x AC250EQ-NP162	2x AC250EQ-NP162

Elektriska specifikationer⁽¹⁾

Modell/ EWLD		120	170	240	260	340	400	480	500	540
Strömförsörjning										
• Fas						3~				
• Frekvens	(Hz)					50				
• Spänning	(V)					400				
• Spänningstolerans	(%)					±10				
Enhet										
• Nominell arbetsström	(A)	48	78	108	118	78+78	78+108	108+108	108+118	118+118
• Maximal arbetsström	(A)	76	120	174	184	240	294	348	358	368
• Rekommenderade säkringar i enlighet med IEC 269-2	(gL)	3x 100	3x 160	3x 200	3x 200	2x 3x 200	3x 200 +3x 250	2x 3x 250	2x 3x 250	2x 3x 250
Kompressor										
• Fas						3~				
• Frekvens	(Hz)					50				
• Spänning	(V)					400				
• Nominell arbetsström	(A)	48	78	108	118	78+78	78+108	108+108	108+118	118+118
Styrmotor										
• Fas						1~				
• Frekvens	(Hz)					50				
• Spänning	(V)					230				

BESKRIVNING

EWLD luftkylda vattenkylare finns i 9 standardstorlekar.

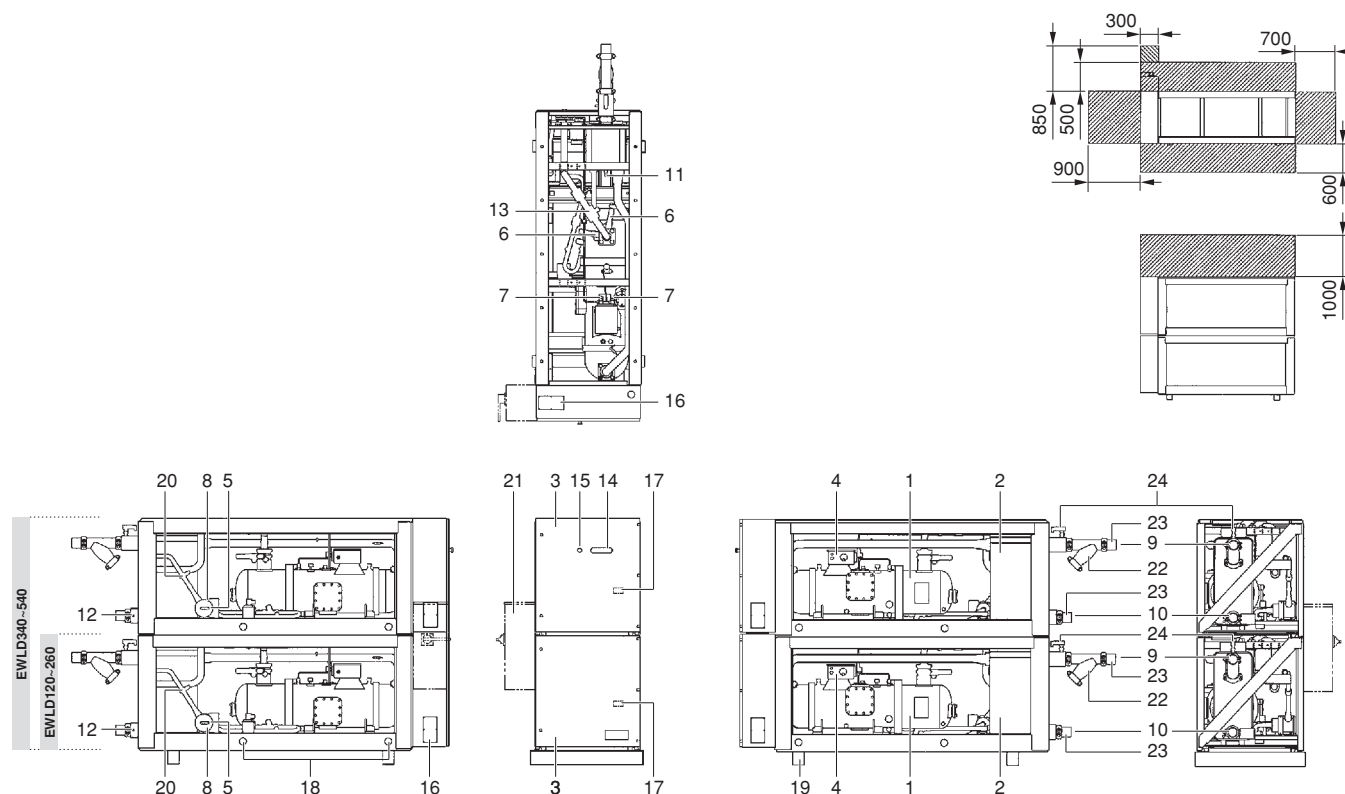


Bild - Huvudkomponenter

- 1 Kompressor
- 2 Förångare
- 3 Kopplingsbox
- 4 Kompressorns kopplingsbox
- 5 Påfyllningsventil
- 6 Säkerhetsventil
- 7 Högtrycksomkopplare
- 8 Avfuktare
- 9 Kylarvatten in (Victaulic®-koppling)
- 10 Kylarvatten ut (Victaulic®-koppling)
- 11 Temperatursensor för inkommande vatten
- 12 Temperatursensor för utgående vatten
- 13 Stoppventil för utlopp

- 14 Digital styrenhet
- 15 Nödstop
- 16 Ingång spänningsmatning
- 17 Ingång kablar vid installation
- 18 Hål för lyftning
- 19 Transportbalk
- 20 Kulventil vätskerör
- 21 Huvudströmbrytare (tillval)
- 22 Filter
- 23 Motrör för svetsning
- 24 Flödesbrytare

 Erforderligt utrymme kring enheten för underhållsarbete

Huvudkomponenternas funktioner

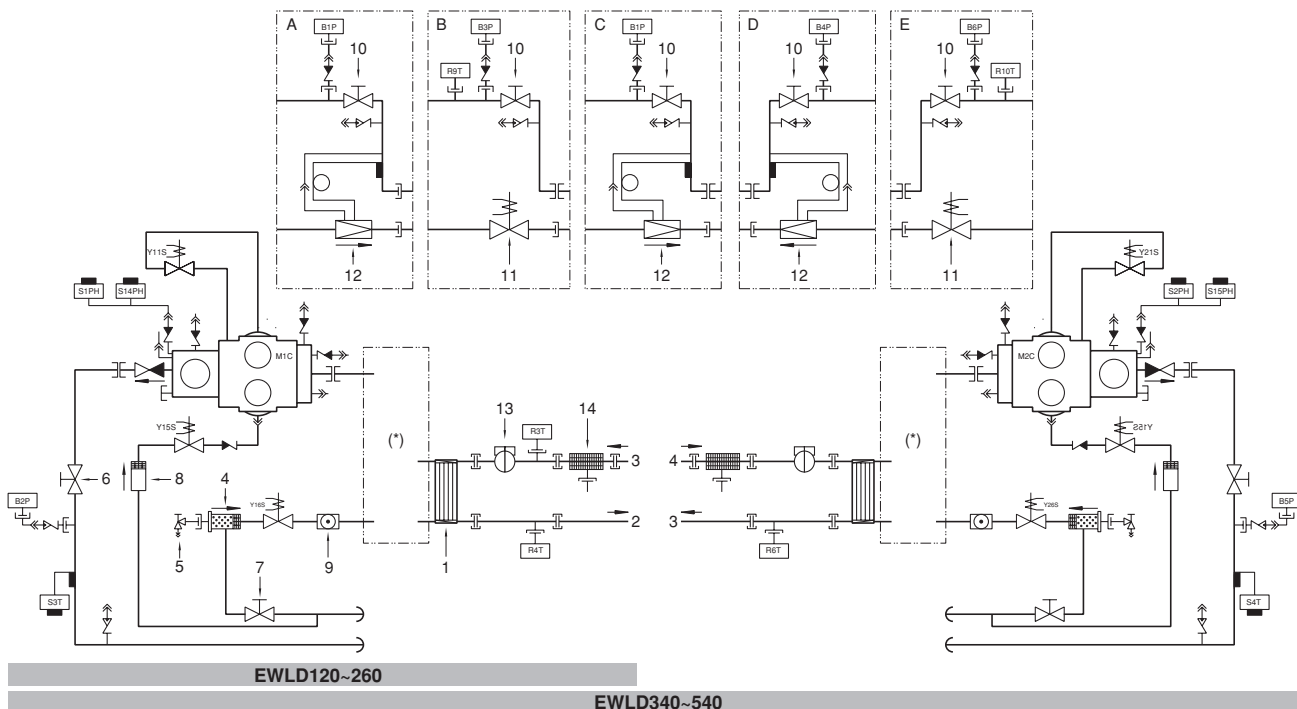


Bild - Funktionsdiagram

1	Förångare	8	Filter	A	endast för EWLD120~170
2	Vattenutlopp	9	Inspektionsfönster	B	endast för EWLD240~260, EWLD400~540
3	Vattenintag	10	Undertryck stoppventil (tillval)	C	endast för EWLD340
4	Avfuktare	11	Elektronisk expansionsventil	D	endast för EWLD340~400
5	Påfyllningsventil	12	Expansionsventil	E	endast för EWLD480~540
6	Vätska, stoppventil	13	Flödesbrytare	(*)	Se A~E
7	Stoppventil	14	Filter		

När kylmedlet cirkulerar genom enheten, förändras dess fas/aggregationstillstånd. Dessa förändringar orsakas av följande huvudkomponenter:

- **Kompressor**
Kompressorn (M1C) fungerar som en pump och cirkulerar kylmedlet i kylkretsen. Den komprimerar kylmedelsången, som kommer från förångaren, till ett tryck där den lätt kan omvandlas till vätska i kondensorn.
- **Filter/Tork**
Filtret bakom kondensorn tar bort små partiklar från kylmedlet för att förhindra att rören sätts igen. Torken tar ut vatten från systemet.
- **Expansionsventil**
Kylvätskan som kommer från kondensorn kommer in i evaporatorn via en expansionsventil. Expansionsventilen får trycket att minska så att kylvätskan lättare kan förångas i evaporatorn.
- **Förångare**
Evaporatorns huvudfunktion är att ta upp värme från vattnet som rinner igenom. Detta görs genom att det vätskeformiga kylmediet som kommer från kondensorn förångas till gasform.
- **Anslutning för vattenintag/utlopp**
Anslutningen för vattenintag/utlopp erbjuder en smidig anslutning av enheten till luftstyrningsenhetens eller industriapparaturens vattenkrets.
- **Flödesbrytare**
Flödesbrytaren skyddar enhetens förångare från att frysa när det inte finns något vattenflöde eller när vattenflödet är för lågt.
- **Vattenfilter**
Vattenfiltret skyddar förångaren från igensättning.

Säkerhetsanordningar

Enheten är försedd med tre typer av säkerhetsanordningar:

- Allmänna säkerhetsanordningar**
Allmänna säkerhetsanordningar avbryter förloppet för alla kretsar och stannar hela enheten. Därför måste enheten startas manuellt när en allmän säkerhetsanordning löst ut.
- Säkerhetsanordningar för en viss krets**
Säkerhetsanordningar för en viss krets avbryter förloppet för den krets de skyddar. Därför behöver enheten inte startas manuellt när en säkerhetsanordning för en viss krets har löst ut.
- Säkerhetsanordningar för komponenter**
Säkerhetsanordningar för komponenter krets stänger av den komponent som skyddas.

Nedan ges en översikt över alla säkerhetsdetaljer och funktioner.

- **Överströmsrelä**
Överströmsreläna (K*S) sitter i enhetens kopplingsdosa och skyddar kompressormotorerna vid överbelastning, fasfel och för låg spänning. Reläna är fabriksinställda och får inte ändras. Om de aktiveras, måste de återställas manuellt och följas av en återställning av styrenheten.
- **Termoskydd för kompressor**
Kompressormotorerna är utrustade med termoskydd (Q*M). Skydden löser ut om kompressorns motortemperatur blir för hög.
När temperaturen återgår till normalvärde, så återställs skydden automatiskt, medan kretsens styrenhet måste återställas manuellt.
- **Flödesbrytare**
Enheten skyddas av en flödesbrytare (S8L).
Om vattenflödet blir lägre än minsta tillåtna värde, så slår flödesbrytaren ifrån enheten. När flödet sedan återgår till det normala måste kontrollpanelen återställas manuellt.
- **Överhettningsskydd, utlopp**
Enheten är utrustad med termoutlösningsskydd (S*T). Skydden löser ut om temperaturen på det kylmedel som lämnar kompressorn blir för hög. När temperaturen åter blir normal återställs skyddet automatiskt och kontrollpanelen måste återställas manuellt.
- **Frys-skydd**
Frys-skyddet förhindrar att vattnet i förångaren fryser under drift. Om temperaturen på det utgående vattnet blir lägre än tillåtet värde, så slår den allmänna styrenheten ifrån kretsen. När utvattentemperaturen åter blir normal kan enheten startas igen. Om frys-skyddet löser ut fler gånger under en begränsad tidsperiod aktiveras frys-skyddslarmet och enheten stängs av. Felets orsak bör undersökas och larmindikatorn på styrenheten måste återställas manuellt när temperaturen på det utgående vattnet har stigit tillräckligt.
- **Lågtrycksskydd**
När sugtrycket i en krets blir för lågt stänger kretsskyddet av kretsen. När trycket blir normalt kan kretsskyddet återställas från styrenheten.
- **Trycksäkerhetsventil**
Säkerhetsventilen löser ut om trycket i kylmedelskretsen blir för högt. Om detta inträffar, slås enheten ifrån och du skall ta kontakt med din lokala representant.
- **Högtrycksbrytare**
Varje krets är skyddad av två högtrycksbrytare (S*PH) som mäter kondensortrycket (trycket vid kompressorns utlopp). De finns monterade i kompressorhuset i kretsen. Om trycket blir för högt, löser tryckbrytarna ut och kretsen stannas.
Brytarna är fabriksinställda och får ej justeras. Om de löst ut, måste de återställas med hjälp av en skruvmejsel. Kontrollpanelen måste därefter återställas.
- **Motfassskydd**
Skydden mot fasvändningsfel (R*P) skyddar skruvkompressorerna från att gå i fel riktning. Om kompressorerna ej startar, måste två faser i matningskretsen byta plats.

Inre kopplingsschema - Komponentlista

Jfr det inre kretsschemat som medföljer enheten. De förkortningar som används listas nedan.

A1,A2.....**	Strömtransformator/A-mätare, krets 1, krets 2
A1P.....	PCB-styrkort
A2P,A3P.....	PCB-EEV-drivenhet, krets 1, krets 2
A11P.....	Expansionsstyrkort (endast för EWLD340~540)
B1P,B4P.....	Lågtryckssändare, krets 1, krets 2
B2P,B5P.....	Högtryckssändare, krets 1, krets 2
B3P,B6P.....	Lågtryckssändare, krets 1 (A2P), krets 2 (A3P)
C11,C21	Kondensator för kapacitetsstyrning (endast för EWLD340~540)
E1HC,E2HC	Vevhusvärmare för kompressor, krets 1, krets 2
F1U~F3U....#	Huvudsäkringar
F11U~F13U..#	Huvudsäkringar (endast för EWLD340~540)
F21U~F23U..#	Huvudsäkringar (endast för EWLD340~540)
F1R,F2R	Säkring för reverserat fasskydd, krets 1, krets 2
F6B	Säkring för primärspole på TR1
F7B	Säkring för sekundärspole på TR1
F8B	Säkring för EEV-drivenhet
F8U	Trög säkring för A1P
F9B	Säkring för sekundärsteg i TR2
F10S,F11S	Kretsbrytare med säkringar, krets 1, krets 2 (endast för EWLD340~540)
F12B,F13B	Säkring för fläktmotorer, krets 1, krets 2
H1P.....*	Indikeringslampa för normalt driftsläge
H2P.....*	Indikeringslampa för alarm
H3P.....*	Indikeringslampa för kompressor 1
H4P.....*	Indikeringslampa för kompressor 2 (endast för EWLD340~540)
H4P,H5P*	Ändringsbar ingång (endast för EWLD120~260)
H5P,H6P*	Ändringsbar ingång (endast för EWLD340~540)
J1.....	Kraftförsörjning
J11,J23	RS485-koppling
J2,J3,J6,J20	Analog ingång
J4.....	Analog utgång
J5,J7,J8,J19	Digital ingång
J12~J18,J21,J22 ...	Digital utgång
K1A,K4A	Hjälpelä för skydd, krets 1, krets 2
K2A,K5A	Hjälpelä för kompressorns termiska skydd, krets 1, krets 2
K3A,K6A	Hjälpelä för termiskt avloppsskydd, krets 1, krets 2
K7A,K8A	Hjälpelä för högtrycksskyddet, krets 1, krets 2
K7F~K9F	Fläktkontaktor (endast för EWLD120~260)
K7F,K10F	Fläktkontaktor, krets 1, krets 2 (endast för EWLD340~540)
K8F,K11F	Fläktkontaktor, krets 1, krets 2 (endast för EWLD340~540)
K9F,K12F	Fläktkontaktor, krets 1, krets 2 (endast för EWLD340~540)
K1M,K4M.....	Linjekontaktor, krets 1, krets 2
K2M,K5M.....	Deltakontaktor, krets 1, krets 2
K3M,K6M.....	Stjärnkontaktor, krets 1, krets 2
K17S,K18S	Överströmsrelä, krets 1, krets 2
L1,L2,L3.....	Anslutning huvudmatning
M1C,M2C	Kompressormotor, krets 1, krets 2

M1S,M2S.....	Steglös kapacitetsstyrning för kompressor, krets 1, krets 2
M11F~M16F	Fläktmotor, krets 1
M21F~M26F	Fläktmotor, krets 2 (endast för EWLD340~540)
PE.....	Huvudjordkontakt
Q1M,Q2M.....	Kompressormotorns termiska skydd, krets 1, krets 2
Q11F~Q16F	Termiskt fläktmotorskydd, krets 1
Q21F~Q26F	Termiskt fläktmotorskydd, krets 2 (endast för EWLD340~540)
R1,R2	Hjälpotstånd för feedback
R1F,R2F.....	Feedbackotstånd, krets 1, krets 2
R1P,R2P	Reverserat fasskydd, krets 1, krets 2
R3T	Sensor för evaporatorns invattentemperatur
R4T,R6T	Sensor för förångarens utloppsvattentemperatur, krets 1, krets 2
R5T	Sensor för yttertemperaturen
R7T	Temperatursensor för blandat vattenutlopp (endast för EWLD340~540)
R8T	Sensor för förångarens utvattentemperatur i ett DICN-system
R9T,R10T	Lågtryckssensor EEV, krets 1 (A2P), krets 2 (A3P)
S1PH,S2PH.....	Högtrycksbrytare, krets 1, krets 2
S3T,S4T.....	Utloppets överhettningsskydd, krets 1, krets 2
S5E.....	Nödstopp
S6S..... *	Ändringsbar kontakt för fjärranvändning (på/av med fjärrkontroll)
S8L,S10L.....	Flödesbrytare, krets 1, krets 2
S9L,S11L....#	Kontakt som stänger om pumpen arbetar
S10S..... *	Ändringsbar kontakt för fjärranvändning (börvärde)
S11S..... *	Ändringsbar kontakt för fjärranvändning (aktivera/deaktivera kapacitetsbegränsning 1)
S12S..... *	Ändringsbar kontakt för fjärranvändning (aktivera/deaktivera kapacitetsbegränsning 2)
S13S.....##	Brytare för huvudisolering
S14PH,S15PH.....	Högtrycksbrytare, krets 1, krets 2
TC01~TC04	Optokoppling (analog till digital signal)
TR1	Trafo för matning av styrkretsen
TR2.....	Styrning av trafo-matningen + digital ingång
V1	V-mätare
V1F	Filter för EEV
V2C~V5C	Ferit för EEV
X2A~X4A	Kontakt 24, 20, 16 poler till huvudkontrollbox (endast för EWLD340~540)
Y1E,Y2E	EEV (elektronisk expansionsventil), krets 1, krets 2
Y11S,Y21S	12% kapacitetssteg för kompressor, krets 1, krets 2
Y15S,Y25S	Kompressorinsprutningsventil, krets 1, krets 2
Y16S,Y26S	Solenoidventil på vätskesidan, krets 1, krets 2

	Medföljer ej standardenheten	
	Ej möjligt med tillval	Möjligt med tillval
Obligatoriskt	#	##
Ej obligatoriskt	*	**

FÖRE ANVÄNDNING

Kontroller före första start



Se till att strömbrytaren på enhetens strömförsörjningspanel är avstängd.

Efter installation av enheten, kontrollera följande innan du slår på strömbrytaren:

- Fältledningar**
Se till att fältledningarna mellan den lokala försörjningspanelen och enheten dragits i enlighet med anvisningarna i installationshandboken, kretsschemana samt tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser.
- Extra pumpspärrkontakt**
Ytterligare pumpspärrkontakter (S9L) måste användas. Se till att den har installerats mellan rätt kontakter (se kretsschemat som medföljer enheten). De ska vara vanliga öppna kontakter.
- Säkringar och skyddsanordningar**
Kontrollera att säkringarna och de lokala skyddsanordningarna är av den storlek och typ som anges i installationshandboken. Se till att vare sig någon säkring eller skyddsanordning har förbikopplats.
- Jordning**
Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att alla jordkontakter är ordentligt åtdragna.
- Inre ledningar**
Kontrollera att inga lösa kablar eller skadade komponenter finns i kopplingsboxen.
- Fastsättning**
Se till att enheten sitter fast ordentligt, detta för att undvika onormala ljud och vibrationer när enheten startas.
- Skadad utrustning**
Kontrollera insidan av enheten för att se om komponenter är skadade eller rör klämda.
- Kylmedelsläckor**
Kolla hela installationen så att det inte finns några kylmedie-läckor. Om du upptäcker en kylmedelsläcka, kontakta din återförsäljare.
- Oljeläckor**
Leta i kompressorn efter oljeläckor. Om du upptäcker en oljeläcka, kontakta din återförsäljare.
- Stoppventiler**
Öppna vätskelinjen, töm stoppventilerna helt (sug ur dem om det finns möjlighet).
- Nätspänning**
Kontrollera nätspänningen över försörjningspanelen. Spänningen ska överensstämma med spänningen på etiketten på enheten.
- Vattenanslutning**
Kontrollera vattensystemets rördragning och cirkulationspumparna. Kontrollera om filtersatsen som levererades separat tillsammans med enheten installerats korrekt framför förångarens vattenintag.
- Vattensensorer**
Kontrollera att alla vattensensorer är korrekt anslutna till förångarens anslutningsrör.

Vattenförsörjning

Fyll vattenledningarna. Ta hänsyn till den minsta vattenvolym som krävs i enheten. Se installationshandboken.

Se till att vattnet håller den kvalitet som anges i installationshandboken.

Lufta i systemets höga delar och kontrollera att cirkulationspump och flödesbrytare fungerar som de skall.

Anslutning av strömförsörjning och vevhusuppvärmning



För att undvika skador på kompressorn, måste vevhusvärmaren sättas på **minst 8 timmar** före start av kompressorn, om den stått stilla under en längre tid.

Så här sätter du på vevhusvärmaren:

- 1 Slå på strömbrytaren på den lokala strömförsörjningspanelen. Se till att enheten är franslagen ("OFF").
 - 2 Vevhusvärmaren sätts automatiskt på.
 - 3 Kontrollera inspänningen över spänningskontaktarna L1, L2 och L3 med en voltmeter. Spänningen ska överensstämma med spänningen som anges på etiketten på enheten. Om voltmeteren visar värden som inte ligger inom de tillåtna (se de tekniska specifikationerna), kontrollera fältledningar och byt ut nätkablar vid behov.
 - 4 Kontrollera lampan på fasfelsskydden. Om den tänds är fasordningen riktig. Om inte, slå från strömbrytaren och låt en auktoriserad elektriker ansluta nätkablarna korrekt.
 - 5 Kontrollera att vevhuset nu värms upp.
- Efter 8 timmar är enheten klar att ta i drift.

Fläktkontakter: Anslutning och drift

Kompressorn startar i läge 12% $\downarrow$ under fem sekunder. De(t) fältmatade reläet (reläerna) mellan plintarna 90 och 91 aktiveras.



Reläströmmen får inte överstiga 4 A för var och en av kontaktarna.

Efter fem sekunder ändras kompressordriften från $\downarrow$ till $\triangle$ under 15 sekunder. Kompressorlasten förblir 12%. Under denna tid aktiveras de(t) extra fältmatade reläet (reläerna) mellan plintarna 92 och 93.

En tredje och sista fläktkontaktor kan aktiveras mellan plintarna 94 och 95.

Om manuellt eller automatiskt läge används därefter kommer relän från fältförråd att slås på eller av beroende på fläktstegets effektovningsstyrning.

Allmänna rekommendationer

Läs följande rekommendationer, innan du slår på enheten.

- 1 Efter samtliga installationer och nödvändiga inställningar, stäng igen enhetens frontpaneler.
- 2 Servicepanelen i kopplingsboxen får bara öppnas vid underhåll av behörig elektriker.
- 3 För att förhindra att förångaren fryser sönder och för att undvika att displayenheten på den digitala styrenheten (med flytande kristaller) skadas, se till att matningsströmmen aldrig slås ifrån under vintertid.
Avläsning av teckenfönstret kan försvåras vid låga temperaturer.

DRIFT

Enheterna EWLD120~540 har en smidig digital styrenhet, med vilken man ställer i ordning, använder och underhåller enheten.

Denna del av handboken har en uppgiftsorienterad, modulär uppbyggnad. Bortsett från det första avsnittet, som kortfattat beskriver själva styrenheten, behandlar varje avsnitt eller underavsnitt en viss uppgift som du kan utföra med enheten.

Det finns en eller två kylkretsar i systemet beroende på modell. Modellerna EWLD340~540 har två kylkretsar medan EWLD120~260 bara har en kylkrets. Kretsarna kallas vanligen C1 och C2 i följande beskrivningar. Det innebär att all information om kylkrets 2 (C2) inte gäller för EWLD120~260-modellerna.

Digital styrenhet

Användargränssnitt

Den digitala styrenheten består av ett alfanumeriskt teckenfönster, uppmärkta tryckknappar och ett antal lysdioder.

■ Inbyggd digital styrenhet

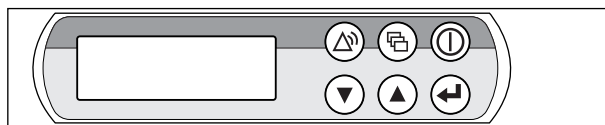


Bild - Inbyggd digital styrenhet

Knappar:

- knapp för återkomst till huvudmenyn.
- knapp för att starta och stänga av enheten.
- knapp för att gå till säkerhetsmenyn eller återställa ett larm.
- knappar för att stega igenom menyerna (bara om $\wedge$, $\vee$ eller $\div$ visas), eller för att höja respektive sänka ett värde.
- knapp för att bekräfta ett val eller en inställning.

■ Digital fjärrkontroll (beställs separat)

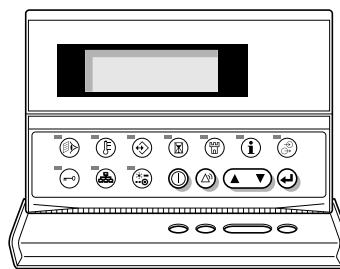


Bild - Digital fjärrkontroll

- knapp för att starta och stänga av enheten.
- knapp för att gå till säkerhetsmenyn eller återställa ett larm.
- knapp för att stega igenom menyerna (bara om $\wedge$, $\vee$ eller $\div$ visas), eller för att höja respektive sänka ett värde.
- knapp för att bekräfta ett val eller en inställning.
- knapp för val av avläsningsmenyn.
- knapp för val av börvärdesmenyn.
- knapp för val av menyerna användarinställningar.
- knapp för val av timermenyn.
- knapp för val av historikmenyn.
- knapp för val av informationsmenyn.
- knapp för val av in-/utdatamenyn.

-  knapp för val av lösenordsmenyn.
-  knapp för val av DICN-menyn, även kallad nätverksmenyn (tillval).
-  knappen har ingen funktion i EWLD-enheter.

OBS! Temperaturtolerans: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.



Om solljuset faller direkt på teckenfönstret, kan det bli svårare att läsa av.

Så här väljer du en meny

- Inbyggd digital styrenhet
Du kan bläddra igenom huvudmenyn genom att placera markören > framför önskad meny med hjälp av knapparna  och . Tryck på knappen  för att välja önskad meny.

```
>READOUT MENU
SETPOINTS MENU
USERSETTINGS MENU
TIMERS MENU
HISTORY MENU
INFO MENU
I/O STATUS MENU
USERPASSWORD MENU
NETWORK MENU
```

- Digital fjärrkontroll
Tryck på motsvarande menyknapp som anges i avsnittet "Användargränssnitt" i "Digital fjärrkontroll" på sid 7.

Anslutningar till enheten

En kabellängd upp till 1000 meter (EWLD120~260) eller 300 meter (EWLD340~540) mellan kontrollpanel och enheten kan användas. Detta gör att enheten kan styras från långa avstånd. Kabelspecifikationer finns i avsnittet "Kabel för digital fjärrkontroll" i installationshandboken.

För enheter i ett DICN-system kan fjärrkontroller installeras på upp till 50 meter avstånd med en 6-polig telefonkabel med maximal resistans 0,1 Ω/m .

Arbeta med enheten

Det här avsnittet behandlar normal användning av enheten. Du får veta hur man utför rutinarbeten som att:

- "Ange språk" på sid 8,
- "Aktivera enheten" på sid 8 och "Att stänga av enheten" på sid 8,
- "Hämta systeminformation från parameterlistan" på sid 9,
- "Justering av börvärdestemperaturen" på sid 9,
- "Återställa enheten" på sid 10.

Ange språk

Om så önskas kan driftsspråket ändras till något av följande språk: Engelska, tyska, franska, spanska eller italienska.

- Gå in på menyn Usersettings. Se kapitel "Så här väljer du en meny" på sid 8.
- Navigera på Usersettings-menyn med knapparna  och .
- Tryck på  för att ändra driftsspråk tills önskat språk visas.

Aktivera enheten

- Tryck på knappen  på styrenheten.
Beroende på om en fjärrstyrd ON/OFF-brytare konfigurerats (se servicehandboken) gäller följande.
Om parametrarna är satta till NO, tänds lysdioden i -knappen och en initialiseringscykel påbörjas. När alla timrar kommit till noll, startar enheten.
Om parametrarna är satta till YES, gäller följande tabell:

Lokal knapp	Fjärrbrytare	Enhet	 -lampa
ON	ON	ON	ON
ON	OFF	OFF	Blinkar
OFF	ON	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF	OFF

- Om kondensoraggregatet inte startar inom några minuter, se anvisningarna i "Felsökning" på sid 17.

Att stänga av enheten

Om parametrarna för fjärrstyrning är inställda på No:

Tryck på  på styrenheten.
Lysdioden i knappen  släcks.

Om parametrarna för fjärrstyrning är inställda på Yes:

Tryck på  på styrenheten eller stäng av enheten med fjärrströmbrytaren.
Lysdioden i knappen  släcks i det första fallet och börjar blinka i det andra.



I nödfall, slå ifrån enheten genom att trycka in nödstoppet.

OBS!



Se även "Definiera programtimern" på sid 13 och "Inställning för ställningsbara indata och utdata" i kapitlet "Anpassning på servicemenyn" i installationshandboken.

Sätta på och stänga av enheter i ett DICN-system

Om -knappen trycks in på en enhet med läget NORMAL eller STANDBY kommer alla andra enheter med inställda lägen NORMAL eller STANDBY att stängas av eller sättas på.

Om -knappen trycks in på en enhet med läget DISCONNECT ON/OFF kommer endast denna enhet att stängas av eller sättas på.

OBS!



När en fjärrstyrd ON/OFF-brytare är konfigurerad är den fjärrstyrda ON/OFF-kontakten för alla enheter med statusen NORMAL eller STANDBY i ett DICN-nätverk den kontakt som är ansluten till huvudenheten.

För enheter med statusen DISCONNECT ON/OFF är fjärrkontakten den kontakt som är ansluten till denna enhet.

OBS!



Om användaren vill att en enhet endast ska köras manuellt sätts denna enhet till läget DISCONNECT ON/OFF.

Huvudenheten bör inte väljas för att köras manuellt. Även om huvudenheten sätts till DISCONNECT ON/OFF är det fortfarande den kontakt som är ansluten till huvudbrytaren som sätter på och stänger av de övriga enheterna som körs i läget NORMAL eller STANDBY. Det går därför aldrig att bara stänga av huvudenheten från fjärrkontrollen.

Om enbart huvudenheten måste stängas av görs detta med på/avknappen på själva huvudenheten.

- Välj Readout-menyn. Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8.

Den första avläsningsmenyn visas automatiskt med följande information om förångaren:

- MANUAL MODE eller INLSETP1/2 eller OUTLSETP1/2: manuell eller automatisk drift. Om automatisk drift väljs kommer kontrollpanelen visa den aktiva börtemperaturen. Beroende på inställning av fjärrkontrollen kommer börvärde 1 eller börvärde 2 vara aktivt.
- INL WATER E: faktisk temperatur på inloppsvattnet.
- OUTL WATER E: faktisk utvattentemperatur (EWLD120~260) eller blandad utvattentemperatur (EWLD340~540).

OBS!



I DICN-system är värdena för in-/utvatten (INLET WATER, OUTLET WATER) de faktiska värdena i de enskilda enheterna, inte systemvärden. Systemtemperaturer finns på nätverksmenyns första bild.

- Tryck på knappen för att komma till nästa bild i Readout-menyn. Denna bild finns bara för enheter med dubbla kretsar. I denna bild i avläsningsmenyn finns följande information om förångaren:

- OUT WATER C1: faktisk utvattentemperatur i krets 1.
- OUT WATER C2: faktisk utvattentemperatur i krets 2.

- Tryck på knappen för att komma till nästa bild i Readout-menyn.

Skärmen UNIT STATUS under avläsningsmenyn ger information om statusen för olika kretsar.

- C1: aktuell status för krets 1.
- C2: aktuell status för krets 2.

När kretsen är på (ON), kan följande information visas.

- C1: 40% - denna procentsats gäller den aktiverade kapaciteten för given krets.

OBS!



När en krets är ställd på högtrycknedväxling kommer kapacitetsindikationen att blinka. Högtrycknedväxlingen förhindrar en effekttökning eller tvingad effektminskning på grund av för högt tryck.

När kretsen är av OFF, kan följande information visas:

- SAFETY ACTIVE: en av kretsarnas säkerhetsanordningar är aktiverad (se "Felsökning" på sid 17).
- CLIMIT: kretsen är begränsad av en fjärrkopplare.
- TIMERS BUSY: det faktiska värdet på en av programtimrarna är inte noll (se "Timer-menyn" på sid 11).
- CAN STARTUP: kretsen är redo att starta när man tillsatt extra kylmedel.

De fyra föregående OFF-meddelandena skrivs ner i prioriteringsordning. Om någon timer löper och en säkerhetsanordning är aktiv visas statusen SAFETY ACTIVE.

UNIT CAPACITY är enhetens procentuella kylnings- eller värmningskapacitet.

- Tryck på knappen för att komma till nästa bild i Readout-menyn.

Fönstret ACTUAL PRESSURES i avläsningsmenyn ger information om trycken i första kretsen.

- HP1/2: högtryck för kylmedlet i krets 1, respektive krets 2. Den första siffran är trycket i bar, den andra är mättnadstemperaturen i grader Celsius.
- LP1/2: lågtryck för kylmedlet i krets 1, respektive krets 2. Den första siffran är trycket i bar, den andra är mättnadstemperaturen i grader Celsius.

- Tryck på knappen för att komma till nästa bild i Readout-menyn. (endast EWLD340~540).

Fönstret ACTUAL PRESSURES i avläsningsmenyn ger information om trycken i andra kretsen.

- Tryck på knappen för att komma till nästa bild i Readout-menyn.

Denna meny kan du öppna om spännings- och strömgivare är installerade. Denna avläsningsmeny visar information om kompressorspänning och -ström.

- Tryck på knappen för att komma till nästa bild i Readout-menyn.

För att få information om verklig yttre temperatur och totala antalet drifttimmar för kompressorerna.

- Tryck på knappen för att återvända till övriga avläsningsmenyer.

Justering av börvärdestemperaturen

I enheten finns definitioner och val av fyra eller två oberoende börvärden på temperaturen.

I kylningsläge är två börvärden reserverade för styrning av inlopp, de andra två för utlopp.

- INLSETP1E: inloppsvattnets temperatur i förångaren, börvärde 1,
- INLSETP2E: inloppsvattnets temperatur i förångaren, börvärde 2.
- OUTLSETP1E: utloppsvattnets temperatur i förångaren, börvärde 1,
- OUTLSETP2E: utloppsvattnets temperatur i förångaren, börvärde 2.

Valet mellan börvärde 1 och 2 sker via fjärrbrytaren för dubbla börvärden (som kunden själv installerar). Det faktiska aktiva börvärdet kan kontrolleras i avläsningsmenyn.

OBS!



Kunden kan också definiera ett börvärde som en funktion av analoga indata.

OBS!



Se även "Inställning för ställningsbara indata och utdata" i kapitlet "Anpassning på servicemenyn" i installationshandboken.

Om manuell styrning väljs (se "Användarinställningsmenyn" på sid 10), är inga av ovannämnda börvärden aktiva.

Gör så här för att justera ett börvärde:

- Välj Setpoints-menyn. Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8.

Om lösenordet för justering av börvärden är inaktivt (se "Användarinställningsmenyn" på sid 10), går styrenheten direkt till börvärdesmenyn.

Om lösenordet för justering av börvärden är aktivt, anger du korrekt lösenord med knapparna och (se "Lösenordsmeny (Password)" på sid 12). Tryck på för att bekräfta lösenordet och gå till menyn för börvärden.

- Välj det börvärde som skall justeras med knappen .

Du har valt ett börvärde när markören står vid namnet för värdet och blinkar.

">"-tecknet anger det faktiska, aktiva temperaturbörvärdet.

- Ändra temperaturinställningen med knapparna och .

Standarvärde, gränsvärden och stegen för kyltemperaturens (förångare) börvärde är:

	SETP IN E	SETPOUT E
standardvärde	12°C	7°C
gränsvärden ^(a)	7 --> 23 °C	4 --> 16°C
steg	0.1°C	0.1°C

(a) För glykolenheter kan den lägre gränsen för kyltemperatur fabriksinställas:

SETP IN E: 5°C, 3°C, -2°C, -7°C

SETPOUT E: 2°C, 0°C, -5°C, -10°C

- Tryck på för att spara den ändrade temperaturinställningen.

När du har bekräftat inställningen, går markören vidare till nästa börvärde. När du tar bort en inställning, återgår markören till övre vänstra hörnet av skärmen.

- 5 Upprepa anvisningarna från steg 2 och vidare för att justera andra börvärden.

OBS! När ett börvärde ställts in i ett DICN-system kommer denna att gälla alla enheter.

OBS! Se även "Definiera programtimern" på sid 13 och "Definiera inställningar för flytande börvärde" på sid 14.

Återställa enheten

Enheter är försedda med tre olika typer av säkerhetsanordningar: enhetsskydd, kretsskydd och nåtskydd.

När ett enhetsskydd aktiveras, stängs alla kompressorer av. Säkerhetsmenyn visar vilken anordning som är aktiverad. Fönstret UNIT STATUS i avläsningsmenyn visar OFF - SAFETY ACTIVE för alla kretsar. Den röda lysdioden i -knappen tänds och summern i styrenheten aktiveras.

När ett kretsskydd aktiveras, stängs kompressorn för motsvarande krets av. Fönstret UNIT STATUS i avläsningsmenyn visar OFF - SAFETY ACTIVE för alla kretsar. Den röda lysdioden i -knappen tänds och summern i styrenheten aktiveras.

När ett nåtskydd löser ut i ett DICN-system kommer de slavenheter som inte detekterats av nätverket att fungera som fristående enheter.

- Om en slavenhet inte detekteras av nätverket tänds -knappens röda lampa i huvudenheten och en ljudsignal ges i kontrollpanelen.
- Om huvudenheten inte detekteras av nätverket tänds -knapparnas röda lampor i alla slavenheter och ljudsignaler ges i deras kontrollpaneler.

Om enheten stängts av p.g.a. strömavbrott, genomför den själv en automatisk återställning och start när strömmen kommer tillbaka igen.

Gör så här för att återställa enheten:

- Tryck på för att bekräfta larmet. Summern tystnar. Styrenheten byter automatiskt från aktuell meny till säkerhetsmenyn: enhetsskydd eller kretsskydd.
- Ta reda på orsaken till stoppet och korrigerat felet.
Se "Lista aktiverade skydd och kontrollera enhetens status" på sid 16 och "Felsökning" på sid 17.
När ett skydd kan återställas börjar lysdioden under -knappen att blinka.

OBS! För att kunna återställa EEV NOT CLOSED-kretsfelet måste flera försiktighetsåtgärder vidtas. Se "Återställa larmet EEV NOT CLOSED" i installationshandboken.

- Tryck på för att återställa skydd som inte längre är aktiva.
Ange om så krävs USER PASSWORD eller SERVICE PASSWORD. (Se installationshandboken "Ange lösenord för skyddsåterställning".)
När alla skydd deaktiverats och återställts slocknar lysdioden under . Om ett av skydden fortfarande är aktivt, börjar lysdioden under att blinka igen. Återvänd då till steg 2.

- Du behöver bara trycka på knappen igen om ett enhetsskydd aktiveras.

! Om du stänger av strömförsörjningen till enheten, t.ex. för att reparera ett skydd, återställs skyddet automatiskt när strömmen sätts på igen.

OBS! Logginformation, d.v.s. antalet gånger som ett enhetsskydd eller ett kretsskydd aktiverats samt enhetens status vid tiden för avstängningen, kan kontrolleras i menyn för logginformation.

Kontrollpanelens avancerade funktioner

Det här avsnittet ger en översikt över och en kortfattat funktionsbeskrivning av skärmarna under de olika menyerna. Du kommer att se hur man sätter upp och konfigurerar enheten med hjälp av de många menyfunktionerna.

Alla menyer kan nås direkt med motsvarande knapp på den digitala styrenheten. Nedpilen i teckenfönstret anger att du kan gå till nästa bild i aktuell meny med hjälp av knappen . Upppilen i teckenfönstret anger att du kan gå till föregående bild i aktuell meny med hjälp av knappen . Om visas, anger det att du kan välja mellan att gå till föregående eller nästa skärm.

Avläsningsmenyn

INLSETP1 E: 12.0°C
INL WATER E: 12.0°C
OUTL WATER E: 07.0°C

För att visa information om gällande driftläge och temperaturer på inlopps- och utloppsvattnet i förångaren. Tänk på att i DICN-system är värdena för in-/utvatten (INLET WATER, OUTLET WATER) de faktiska värdena i de enskilda enheterna, inte systemvärden. Systemtemperaturer finns på nätverksmenyns första bild.

EVAPORATOR
OUT WATER C1: 07.0°C
OUT WATER C2: 07.0°C

För att visa information om utloppsvattnets temperatur i förångarens krets 1 och 2 (endast för EWLD340~540).

UNIT STATUS
C1: OFF-CAN STARTUP
C2: OFF-CAN STARTUP
UNITCAPACITY: 000%

För att visa information om enhetens status och termostatsteget.

ACT. PRESSURES C1
HP1: 19.0b = 50.8°C
LP1: 4.4b = 5.2°C

För att få information om trycket i krets 1.

ACT. PRESSURES C2
HP2: 19.0b = 50.8°C
LP2: 4.4b = 5.2°C

För att visa information om trycket i krets 2 (endast för EWLD340~540).

EXTRA READOUT
RH1: 00000h CS1: 00000
RH2: 00000h CS2: 00000
AMBIENT: 20.0°C

Kontrollera aktuell rumstemperatur, kompressorernas totala drifttid samt antalet kompressorstarter.

Börvärdesmenyn

Beroende på inställningarna i menyn användarinställningar och om värmning eller kylning valts kan menyn "börvärden" antingen matas in direkt eller efter att lösenord givits.

INLSETP1 E: 12.0°C
INLSETP2 E: 12.0°C
OUTLSETP1 E: 07.0°C
OUTLSETP2 E: 07.0°C

För att ställa in börvärden för temperaturen.

Användarinställningsmenyn

På menyn för användarinställningar, som är lösenordsskyddad, kan du skraddarsy enheterna.

CONTROL SETTINGS
MODE: INL WATER
CIR2: 70% CIR2: 100%
F1*: MED F2*: MED

För att definiera manuella inställningar och aktivera/deaktivera manuell styrning.

THERMOST. SETTINGS
LOADUP: 180s-DWN: 020s

För att definiera termostatinställningarna.

LEAD-LAG SETTINGS
LEAD-LAG MODE: AUTO
LEAD-LAG HOURS: 1000h
EQUAL STARTUP: NO

För att ställa in primärläge (lead-lag) för båda kretsarna (endast för EWLD340~540).

→CAP. LIM. SETTINGS
MODE:REMOTE DIG INP.
L1CIR1:100%CIR2:100%
L2CIR1:100%CIR2:100%

För definition av kapacitetsbegränsningar (första bilden).

→CAP. LIM. SETTINGS
L3CIR1:100%CIR2:100%
L4CIR1:100%CIR2:100%

För definition av kapacitetsbegränsningar. (andra bilden)

→PUMPCONTROL
PUMPLEADTIME: 020s
PUMPLAGTIME : 000s
DAILY ON:N AT:12h00

För att ställa in pumpstyrningen.

→SCHEDULE TIMER
ENABLE TIMER:Y
ENABLE HOLIDAY PER:Y

För att ställa in programtimern.

⋮
→HD PERIOD:01 TO 03
01:00/00 TO 00/00
02:00/00 TO 00/00
03:00/00 TO 00/00

För att definiera förångarens tvillingpump.

→DUAL EVAP. PUMP
MODE:AUTOM. ROTATION
OFFSET ON RH: 048h

→FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAX. VALUE:3.0°C
D1:03.0°C D2:05.0°C

För att definiera ett flytande börvärde.

→DISPLAY SETTINGS
PRESS ENTER TO
CHANGE LANGUAGE:
ENGLISH

För definition av visningsinställningar (första bilden).

→DISPLAY SETTINGS
TIME: 00h00
DATE: MON 01/01/01

För definition av visningsinställningar (andra bilden).

→FREE COOLING
MODE : NOT ACTIVE

För definition av fri kylning.

→MASTER SETTING
NR OF SLAVES:2

För definition av antalet slavenheter för en "huvudenhet". Denna meny kan bara visas vid huvudenheten (master)!

→MASTER SETTINGS
MODE:NORMAL
OFFSET:0000h
PUMP ON IF:UNIT ON

På kontrollpanelen visas enhetens namn: MASTER, SLAVE1 ... SLAVE3. Detta namn sätts automatiskt baserat på de dresser som ställts in. Se "Ställa in adresser" i "Ansluta och ställa in ett DICN-system" i installationshandboken.

→SETPOINT PASSWORD
PASSWORD NEEDED TO
CHANGE SETPOINTS: Y

För att ange om lösenord ska krävas för att öppna börvärdesmenyn (Avläsningsmenyn).

→ENTER SERVICE
PASSWORD: 0000

För åtkomst av service-menyn (endast kvalificerade tekniker har tillgång till denna meny).

→COMPRESSOR TIMERS
GRD1:000s AREC1:000s
GRD2:000s AREC2:000s

För kontroll av aktuellt värde på kompressortimers. (andra bilden)

→COMPRESSOR TIMERS
START1:000s STOP:00s
START2:000s STOP:00s

Kontrollera aktuellt värde på kompressorns starttimers och stopptimers.

Säkerhetsmenyn

Säkerhetsmenyn lämnar viktig information för felsökning. Menyn innehåller följande skärmar.

→UNIT SAFETY
0HC:INL C SENSOR ERR

För att visa information om det enhets-skydd som orsakade avstängningen.

→CIRCUIT1 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

För att visa information om det kretsskydd 1 som orsakade avstängningen.

→CIRCUIT2 SAFETY
2U1:REV PHASE PROT

För att visa information om det krets-skydd 2 som orsakade avstängningen (endast för EWLD340~540).

→NETWORK SAFETY
0U4:PCB COMM.PROBLEM

För att visa information om det nätskydd som orsakade avstängningen.

→UNIT WARNING
0AE:FLOW HAS STOPPED

För att visa information om den dubbla pump som orsakade avstängningen.

Såväl grundläggande information som mer detaljerade information kan erhållas genom att öppna andra fönster medan säkerhetsmenyn är aktiv. Tryck på . Bilder visas ungefär som följande.

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
00h00 - 01/01/01
MANUAL MODE

För att kontrollera tiden när enheten stängdes av och styrläget som rädde vid avstängningen.

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
INL.E: 12.0°C
OUT.E: 07.0°C

För kontroll av vilka temperaturer som gällde för förångaren och kondensorns inloppsvatten och förångarens utloppsvatten.

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
OUT.C1:07.0°C
OUT.C2:07.0°C

För att visa utloppsvattnets temperatur som rädde kretsen vid avstängningen. (endast för EWLD340~540).

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
C1:OFF-CAN STARTUP
C2:OFF-CAN STARTUP

För att visa kompressorernas status vid tidpunkten för avstängningen.

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
HP1: 19.0b = 50.8°C
LP1: 4.4b = 5.2°C

För att kontrollera temperaturerna i krets 1 vid tiden för driftstopp.

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
HP2: 19.0b = 50.8°C
LP2: 4.4b = 5.2°C

För att kontrollera temperaturerna i krets 2 vid tiden för driftstopp.

→UNIT HISTORY:002
0HC:INL C SENSOR ERR
RH 1:00000h AMB.T:
RH 2:00000h 20.0°C

För att kontrollera totalt antal drifttimmar för kompressorerna vid tiden för driftstopp. För att kontrollera kapaciteten i vardera krets vid tiden för driftstopp.

Timer-menyn

→GENERAL TIMERS
LOADUP:000s-DWN:000s
PUMPLEAD : 000s
FLOWSTOP1: 00s2:00s

För kontroll av de faktiska värdena för de allmänna programtimrarna.

→COMPRESSOR TIMERS
COMPR. STARTED :00s

Kontrollera aktuellt värde på kompressortimer. (första bilden)

Meny för logginformation

Denna historikmeny innehåller all information om de senaste avstängningarna. Strukturen för dessa menyer är identisk med strukturen för säkerhetsmenyn. När ett fel har åtgärdats och operatören gör en återställning kopieras data från säkerhetsmenyn till historikmenyn.

Dessutom visas alla säkerhetshändelser på första raden i historikfönstret.

Informationsmeny

TIME INFORMATION
TIME: 00h00
DATE: MON 01/01/01

För att visa information om tid och datum.

UNIT INFORMATION
UNIT: MW-RC-340 C: STL
CIR: 2 EVAP: 2 FAN: 3 ST
REFRIGERANT: R134a

För att visa ytterligare information om enheten, som till exempel enhetsnamn och använt kylmedel.

UNIT INFORMATION
SW: 4.0M6 -01/08/05
SW CODE: FLDKHMCHLA
EEV1: 000000-2: 000000

För information om styrenhetens programvara.

PCB INFORMATION
BOOT: U3.01-15/04/02
BIOS: U3.61-05/11/04
PLAN ADDRESS: 01

För att visa information om PCB-kortet.

In-/utdatameny

"In-/utdatamenyn" anger status för enhetens samtliga digitala indata och reläutdata.

DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP: OK
FLOW SW. C1: FLOW OK
FLOW SW. C2: FLOW OK

För kontroll av om nödstoppet är aktivt och om det finns vattenflöde till förångaren.

DIGITAL INPUTS
C1 HIGH PR. SW.: OK
C1 REV. PH. PROT.: OK
C1 OVERCURRENT: OK

För kontroll av statusen för högtrycksomkopplare, reverserat fasskydd och överströmsrelä i krets 1.

DIGITAL INPUTS
C1 DISCH. TH. PR.: OK
C1 COMPR. TH. PR.: OK

För att kontrollera om överströmsrelä, termiskt avloppsskydd eller kompressorns termiska skydd har aktiverats för krets 1.

DIGITAL INPUTS
C2 HIGH PR. SW.: OK
C2 REV. PH. PROT.: OK
C2 OVERCURRENT: OK

För kontroll av statusen för högtrycksomkopplare, reverserat fasskydd och överströmsrelä i krets 2 (endast för EWLD340~540).

DIGITAL INPUTS
C2 DISCH. TH. PR.: OK
C2 COMPR. TH. PR.: OK

För att kontrollera om överströmsrelä, termiskt avloppsskydd eller kompressorns termiska skydd har aktiverats för krets 2 (endast för EWLD340~540).

CHANG. DIG. INPUTS
DI1 NONE
DI2 NONE
DI3 NONE

För att kontrollera status för utbytbar digital indata.
Tänk på att i DICN-system gäller alla inmatade värden bara aktuell enhet. Det är dock huvudenhetens fjärrkontroll som bestämmer hur enheten ska köras.

RELAY OUTPUTS
CIRCUIT 1 ON: NO
CIRCUIT 1 STAR: NO
CIRCUIT 1 DELTA: NO

För att kontrollera status för strömreläer i krets 1.

RELAY OUTPUTS
CIRCUIT 2 ON: NO
CIRCUIT 2 STAR: NO
CIRCUIT 2 DELTA: NO

För att kontrollera status för strömreläer i krets 2 (endast för EWLD340~540).

RELAY OUTPUTS
C1 (12%): N
C1 CAPUP: N DOWN: N
C1 FEEDBACK: 030.00

Kontrollera kapacitetsläge och feedback för krets 1.

RELAY OUTPUTS
C2 (12%): N
C2 CAPUP: N DOWN: N
C2 FEEDBACK: 030.00

Kontrollera kapacitetsläge och feedback för krets 2 (endast för EWWD360~540).

RELAY OUTPUTS
C1 FANSTEP 1: CLOSED
C1 FANSTEP 2: CLOSED
C1 FANSTEP 3: CLOSED

För att kontrollera status för fläkt-hastighetsreläer i krets 1.

RELAY OUTPUTS
C2 FANSTEP 1: CLOSED
C2 FANSTEP 2: CLOSED
C2 FANSTEP 3: CLOSED

För att kontrollera status för fläkt-hastighetsreläer i krets 2 (endast för EWLD340~540).

RELAY OUTPUTS
GEN. ALARM: CLOSED
PUMP/GEN OPER: CLOSED
AI1: NONE

För att kontrollera status för pump, larm och evaporatorvärmarens spänningsfria kontakter.

CHANG. INP/OUTPUTS
DI4 NONE
DO1 EVAP. HEATERT.: C
DO2 2ND EVAP PUMP: 0

För att kontrollera status för utbytbar reläutdata.

Lösenordsmeny (Password)

CHANGE PASSWORD
NEW PASSWORD: 0000
CONFIRM: 0000

För att ändra lösenord.

Nätverksmeny (Nätverk)

På nätverksmenyn finns användbar information om nätverket.

NETWORK
INL SETP1 E: 12.0°C
INL WATER E: 12.0°C

För kontroll av temperaturens börvärde, gemensam vattenmatningstemperatur (vattenmatningstemperatur för huvudenheten) och gemensamt utvatten (visas endast när läget OUTLET CONTROL är valt och sensorn för gemensamt utvatten (R8T) är installerad). Se ["Att definiera och aktivera manuell styrning"](#) på sid 13.

M: NORMAL CAP: 100%
SL1: STANDBY CAP: 100%
SL2: DISCONN. CAP: 100%
SL3: SAFETY CAP: 100%

Denna bild visar driften för huvudenhet (M) och slavenheter (SL1 ... SL3).

Funktioner i menyn över användarinställningar

Att gå till menyn för användarinställningar

Menyn för användarinställningar är skyddad av ett lösenord, ett fyrställtigt tal mellan 0000 och 9999.

- 1 Välj **USERSETTINGS MENU**. (Se kapitlet "[Så här väljer du en meny](#)" på sid 8). Styrenheten kommer att be om lösenord.
- 2 Ange korrekt lösenord med hjälp av knapparna  och .
- 3 Tryck på  för att bekräfta lösenordet och gå till menyn för användarinställningar. Styrenheten går automatiskt till den första skärmen i menyn för användarinställningar.

Så här definierar du inställningar för en viss funktion:

- 1 Navigera på Usersettings-menyn med knapparna  och .
- 2 Placera markören efter den parameter som ska ändras med hjälp av knappen .
- 3 Välj önskad inställning med hjälp av knapparna  och .
- 4 Tryck på  för att bekräfta valet. När valet bekräftats, går markören över till nästa parameter som nu kan ändras.
- 5 Upprepa från och med punkt 2 om du vill ändra fler parametrar.

Att definiera och aktivera manuell styrning

Enheten är försedd med en termostat som reglerar enhetens kylningskapacitet. Det finns tre olika styrlägen:

- **manuell styrning:** operatören styr kapaciteten själv - **MANUAL CONTROL** – genom att ange:
 - **F1***, **F2*** (luftflöde i kretsen 1, 2 i manuell läge): av, lågt, medel eller högt.
 - **CIR1**, **CIR2** (kapacitetssteg i krets 1, 2 i manuell läge): 0%, 30%~100%.
- **inloppsstyrning:** använder invattentemperaturen till förångaren och/eller kondensorn till att styra enhetens kapacitet - **INLET WATER**
- **utvattenstyrning:** använder utvattentemperaturen från evaporatorn till att styra enhetens kapacitet - **OUTLET WATER**

OBS!



Välj manuell styrning genom att välja **MANUAL** som aktivt läge. För att deaktivera manuell styrning, välj **INLET WATER** / **OUTLET WATER** som aktuellt läge.

För enheter i ett DICN-system:

När styrläget ändras på en enhet överförs det automatiskt till alla övriga enheter.

Manuell styrning kan dock bara väljas för enheter med läget **DISCONNECT ON/OFF**.

Att definiera termostatinställningarna

När automatisk styrning är vald använder enheten en termostat för styrning av kylnings- eller värmningskapaciteten. Parametrarna för termostaten är kan dock ändras från **THERMOST. SETTINGS** i menyn för användarinställningar.

Standard-, gräns- och stegvärden för termostatparametrarna visas i "[Bilaga I](#)" på sid 20.

OBS!



- Om en inställning ändras på en av enheterna i ett DICN-system kommer denna inställning att överföras till alla andra enheter i systemet.

- Ett funktionsschema över termostatparametrarna finns i "[Bilaga I](#)" på sid 20.

Ställa in primärläge (endast för EWLD340~540)

Primärläget (lead/lag) avgör vilken av de båda kretsarna som först startar vid ökat kylbehov.

Primärparametrarna är:

- **LEAD-LAG MODE**
Automatic: styrenheten avgör om krets 1 eller krets 2 ska startas först.
Manual C1>C2: krets 1 startar före krets 2. Om krets 1 är deaktiverad p g a fel kommer krets 2 startas i stället.
Manual C2>C1: krets 2 startar före krets 1. Om krets 2 är deaktiverad p g a fel kommer krets 1 startas i stället.
- **LEAD-LAG HOURS:** i automatiskt läge visas maximalt tillåten skillnad mellan antalet drifttimmar i de två kretsarna. Detta värde är viktigt underhållet. Värdet bör sättas tillräckligt högt för att inte båda kretsarna ska behöva underhåll samtidigt, d v s så att alltid en krets är aktiv. Nedre och övre gränserna är 100 respektive 1000 timmar. Standardvärdet är 1000 timmar.
- **EQUAL STARTUP:** om denna parameter sätts till Y (Ja) kommer kretsarna växelvis gå upp i kapacitet. Om denna parameter är satt till N (nej) kommer vald primärkrets att gå upp till full kapacitet innan den andra startar.

Definiera inställningar för kapacitetsbegränsning

I bilden **CAP. LIM. SETTINGS** kan upp till fyra möjliga inställningar för kapacitetsbegränsning konfigureras.

En kapacitetsbegränsning kan aktiveras:

- **MODE:**
 - **SCHEDULE TIMER:** se "[Definiera programtimern](#)" på sid 13.
 - **REMOTE DIG INP:** när en änderingsbar insignal konfigureras som kapacitetsbegränsning.

OBS!



Se även "Inställning för ställningsbara digitala indata och utdata" i kapitlet "Anpassning på servicemenyn" i installationshandboken.

- **LIM1:** för aktivering av kapacitetsbegränsning 1.
- **NOT ACTIVE:** kapacitetsbegränsningen är inte aktiv.
- **L1/L2/L3/L4 CIR 1:** värde för kapacitetsbegränsning för krets 1 vid kapacitetsbegränsning 1/2/3/4.

Definiera inställningar för pumpstyrning

Från bilden **PUMPCONTROL** på menyn för användarinställningar kan användaren definiera pumptider.

- **PUMPLEADTIME:** används för att definiera den tid som pumpen körs innan enheten kan starta (eller kompressorn kan starta om **PUMP ON IF: COMPR ON** har valts i ett DICN-system).
- **PUMPLAGTIME:** används för att definiera den tid som pumpen körs när enheten (eller kompressorn om **PUMP ON IF: COMPR ON** har valts i ett DICN-system) har stängts av.

Definiera programtimern

Innan bilderna för programtimern eller semesterperioden kan väljas måste dessa först aktiveras genom att deras inställning ändras till Y i respektive bild. Du kan inaktivera programtimern eller semesterperioden genom att återställa inställningen till N. (Se "[Användarinställningsmenyn](#)" på sid 10.)

I bilden **SCHEDULE TIMER** på menyn för användarinställningar kan användaren definiera inställningarna för programtimern.

Alla veckodagar kan tilldelas till en grupp. De åtgärder som definierats i en grupp körs varje dag som tillhör gruppen.

- **MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT och SUN:** används för att definiera till vilken grupp tilldelas varje veckodag (-/G1/G2/G3/G4).
- För var och en av de fyra grupperna kan upp till nio händelser ställas in, var och en av dessa med sin respektive tidsinställning. Aktioner kan vara: sätta på enheten (ON), stänga av enheten (OFF), ange ett börvärde (ISP1 E, ISP2 E, OSP1 E, OSP2 E) och ange kapacitetsbegränsning (LIM1, LIM2, LIM3, LIM4, NO LIM).
- Förutom dessa fyra grupper finns också en grupp för semesterperiod som ställs in på samma sätt som de andra grupperna. Upp till 12 semesterperioder kan anges i bilden **HD PERIOD**. Under dessa perioder följer programtimerns inställningarna angivna i gruppen för semesterperiod.

OBS! I "Bilaga III" på sid 21 finns ett funktionsdiagram som visar programtimerns funktion.

OBS! Enheten arbetar alltid med "senaste kommando". Detta betyder att det sista kommando som ges, antingen manuellt eller av programtimern, alltid utförs.
Exempel på kommandon som kan ges är att sätta på/stänga av enheten eller ändra ett börvärde.

OBS! För ett DICN-nätverk kan programtimern bara definieras via huvudenheten. Vid ett strömbavbrott i huvudenheten körs slavenheterna dock fortfarande enligt programtimerns inställningar.

Att definiera styrning av förångarens tvillingpump

Bilden **DUAL EVAP. PUMP** i menyn för användarinställningar kan användaren definiera styrningen av förångarens två pumpar (för att detta ska vara möjligt, måste en utbytbar digital utgång konfigureras för förångarens andra pump i servicemenyn). Se installationshandboken.

- **MODE:** används för att definiera den typ av styrning som ska användas för förångarens två pumpar. När automatisk rotation väljs, måste skillnaden i drifttimmar också anges.
 - **AUTO:** pump 1 och pump 2 växlar med skillnaden i drifttimmar.
 - **PUMP 1>PUMP 2:** pump 1 startas alltid först.
 - **PUMP 2>PUMP 1:** pump 2 startas alltid först.
- **OFFSET ON RH:** används för att definiera skillnaden i drifttimmar mellan de två pumparna. Används för att växla mellan pumparna när de arbetar i automatiskt rotationsläge.

Definiera inställningar för flytande börvärde

I bilden **FLOATING SETPOINT** på menyn för användarinställningar kan aktivt börvärde ändras som en funktion av omgivningstemperaturen. Källa och inställningar för flytande börvärde kan ställas in av användaren.

- **SOURCE:** används för att definiera det flytande börvärdets läge.
 - **NOT PRESENT:** flytande börvärde är inte aktiverat.
 - **AMBIENT:** flytande börvärde ändras baserat på omgivningstemperaturen.
- **MAX. VALUE:** används för att definiera det maximala värdet som kan läggas till det aktiva börvärdet.
- **D1:** används för att definiera omgivningstemperaturer (källa) vid vilka det flytande börvärdet är lika med noll.
- **D2:** används för att definiera ökningen av flytande börvärde för 10°C fall av omgivningstemperaturen.

OBS! I "Bilaga II" på sid 20 finns ett funktionsdiagram som visar det flytande börvärdets funktion.

Att definiera visningsinställningar

I bilderna **DISPLAY SETTINGS** på menyn för användarinställningar kan användaren definiera önskat språk, tid och datum.

- **LANGUAGE:** används för att definiera språket för informationen som visas om styrenheten (i den första bilden). (Tryck på knappen  flera gånger för att byta driftsspråk).
- **TIME:** används för att definiera aktuell tid (i den andra bilden).
- **DATE:** används för att definiera aktuellt datum (i den andra bilden).

Definiera fri kylning

I bilden **FREE COOLING** på menyn för användarinställningar kan användaren styra en trevägs vattenventil när enheten arbetar i frikylningsläge. Detta kräver att en ställningsbar digital utsignal konfigureras för fri kylning på servicemenyn. (Se installationshandboken.)

- **MODE:** används för att definiera läge för fri kylning.
 - **NOT ACTIVE:** fri kylning är inte aktiverat.
 - **AMBIENT:** fri kylning baseras på omgivningstemperaturen.
 - **INLET-AMBIENT:** fri kylning baseras på skillnaden mellan inloppsvattnets temperatur och omgivningstemperaturen.
- **SP:** ange börvärde för fri kylning.
- **DI:** ange differens för fri kylning.

OBS! I "Bilaga IV" på sid 21 finns ett funktionsdiagram som visar den fria kylningens funktion.

Definiera nätverksinställningar

I bilden **NETWORK** på menyn för användarinställningar kan användaren definiera nätverksinställningar.

- **NR OF SLAVES:** Visar hur många slavenheter som är anslutna till huvudenheten (1 till 3).

Från inställningsbilden **SETTINGS** kan användaren ställa in läget **MODE** för enheten, **OFFSET**-tid samt när pumpen ska arbeta.

- **MODE:** Definierar enhetens läge som **NORMAL**, **STANDBY** eller **DISCONN ON/OFF**.
 - **NORMAL:** Enheten styrs av nätverket. Upp- och nedladdning styrs av nätverkets centrala kontrollpanel. Om denna enhet stängs av eller sätts på kommer också alla andra enheter att stängas av eller sättas på såvida de inte är i läget **DISCONNECT ON/OFF**. (se nedan)
Om **CONTROL SETTINGS** eller **THERMOSTAT SETTINGS** ändras för denna enhet kommer ändringen också gälla alla andra enheter. Manuell styrning (**MANUAL CONTROL**) av denna är inte möjlig. Se "Att definiera och aktivera manuell styrning" på sid 13.
 - **STANDBY:** Enheten fungerar på liknande sätt som med inställningen **NORMAL** men enheten sätts bara på om:
 - ett larm löser ut i en annan enhet
 - en annan enhet är i läget **DISCONNECT ON/OFF**
 - börvärdet inte uppnåtts trots att alla andra enheter gått med full kapacitet en viss tidOm flera enheter definierats som **STANDBY** kommer bara en av dessa att verkligen fungera som standby-enhet. Denna enhet kommer att väljas beroende på totalt antal drifttimmar.
 - **DISCONNECT ON/OFF:** Om denna enhet sätts på eller av kommer inte de andra enheterna att påverkas. Manuell styrning (**MANUAL CONTROL**) av denna är inte möjlig.
Om enheten sätts till automatisk styrning (**AUTOMATIC CONTROL**) och enheten är på kommer den styras av DICN-nätverket som en **NORMAL** enhet.

OBS!

Ställ in DISCONNECT ON/OFF för enheten medan service utförs. Det är då möjligt att sätta på och stänga av enheten utan att andra enheter i nätverket påverkas.

Det är dessutom möjligt att köra enheten manuellt med MANUAL CONTROL.

Ställ in DISCONNECT ON/OFF för enheten om den när som helst ska kunna användas manuellt.

Tänk på att i detta fall är det ingen mening med att sätta en annan enhet i nätverket till STANDBY. Eftersom en enhet redan permanent angivits till DISCONNECT ON/OFF kommer därför STANDBY-enheten att köras som NORMAL hela tiden.

- **OFFSET:** Tiden OFFSET är skillnaden i drifttimmar mellan en enhet och en annan med noll drifttimmar (OFFSET:0000h). Detta värde är viktigt för underhållsändamål. Skillnaden i drifttid bör ställas in tillräckligt stor mellan olika enheter så att inte service måste utföras på flera enheter samtidigt. Nedre och övre gränserna är 0 respektive 9000 timmar. Standardvärdet är 0 timmar.
- **PUMP ON IF:** Ställs in om pumpen måste köras så länge kylaren är på (UNIT ON) eller när bara kompressorn är på (COMPR ON). När UNIT ON valts är den spänningsfria kontakten S9L sluten så länge kylaren är på. När COMPR ON valts är den spänningsfria kontakten S9L öppen (pumpen stannas) när kompressorn stannar, förutom om ingen annan pump i systemet körs (det vill säga om alla S9L-kontakter i andra kylenheter redan är öppna).

Se även den separata handboken "Installation examples for a D1CN configuration".

OBS!

Inställningarna på denna bild i nätverksmenyn måste utföras för samtliga kylare anslutna i systemet.

Aktivera/deaktivera lösenordet för börvärdesinställning

I bilden SETPOINT PASSWORD på menyn för användarinställningar kan användaren aktivera/deaktivera det lösenord som krävs för att kunna ändra temperaturernas börvärden. Om du deaktiverar lösenordet, betyder det att du slipper att ange ett lösenord varenda gång som du vill ändra ett börvärde.

OBS!

Om en inställning ändras på en av enheterna i ett D1CN-system kommer denna inställning att överföras till alla andra enheter i systemet.

Definiera BMS-styrning

Med BMS kan användaren styra enheten från ett styrsystem.

Bilden BMS SETTINGS och BMSBOARD SETTINGS på service-menyn måste användas för att ange BMS-parametrar. Se "Definiera BMS-inställningar" i installationshandboken.

Funktioner i timermenyn

Kontroll av det faktiska värdet på programtimrarna

Som extra säkerhet och för att garantera en korrekt drift, innehåller styrenhetens programvara flera nedräkningstimrar:

- **LOADUP** (LOADUP – se termostatparametrarna): börjar räkna ned efter förändring av ett termostattsteg. Under nedräkningen kan enheten inte ange ett högre termostattsteg.
- **LOADDOWN** (DOWN – se termostatparametrarna): börjar räkna ned efter förändring av ett termostattsteg. Under nedräkningen kan enheten inte ange ett lägre termostattsteg.
- **FLOWSTART** (FLOWSTART – 15 sek.): räknar ned när vattenflödet genom förångaren är kontinuerligt och enheten står i standbyläge. Under nedräkningen kan inte enheten startas.
- **FLOWSTOP** (FLOWSTOP – 5 sek.): räknar ned när vattenflödet genom förångaren avbryts sedan timern för flödesstart kommit till noll. Om vattenflödet inte återupptas under nedräkningen, stängs enheten av.
- **PUMPLEAD** (PUMPLEAD – se pumpinställningar): timern startas när enheten sätts på. Under nedräkningen kan inte enheten startas.
- **PUMPLAG** (PUMPLAG – se pumpinställningar): timern startas när enheten sätts på. Under nedräkningen kan inte enheten startas.
- **GUARDTIMER 1/2** (GRD1/2 – 60 sek.): börjar räkna ned när kompressorn i krets 1 respektive krets 2 har stängts av. Under nedräkningen kan inte kompressorn startas igen.
- **STARTTIMER** (COMPR. STARTED – 10 sek.): börjar räkna ned när en kompressor startar. Under nedräkningen kan ingen annan kompressor startas.
- **ANTIENCYCLING 1/2** (AREC1/2 – 600 sek.): börjar räkna ned när kompressorn i krets 1 respektive krets 2 har startat. Under nedräkningen kan inte kompressorn startas igen.
- **STARTUPTIMER 1/2** (STARTUPTIME1/2 – 180 sek.): börjar räkna ned när kompressorn i krets 1 respektive krets 2 har startat. Under nedräkningen är kompressorn begränsad till en kapacitet på 30%.

Gör så här för att kontrollera värdet för timrarna:

- 1 Välj TIMERS MENU. (Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8.)
Styrenheten visar värdet för GENERAL TIMERS: uppladdnings-, nedladdnings-, flödesstart- och flödesstopptimern (när enheten är på och flödesstarttimern kommit till noll), samt ledtids- och tidsfördröjningstimern för pump.
- 2 Tryck på -knappen för att kontrollera kompressortimer.
Styrenheten visar värdet för COMPRESSOR TIMERS: skyddstimerarna (en per krets) samt antiåtercirkulationstimerarna (en per krets).
- 3 Tryck på -knappen för att kontrollera återstående timers.

Kontrollpanelen visar rådande värde på STARTUP TIMERS.

Funktioner under säkerhetsmenyn

Lista aktiverade skydd och kontrollera enhetens status

Om larmsummern ljuder och användaren trycker på , går styrenheten automatiskt till säkerhetsmenyn.

- Styrenheten visar bilden UNIT SAFETY på säkerhetsmenyn när en avstängning beror på ett enhetsskydd.
- Säkerhetsmenyns bild CIRCUIT 1 eller CIRCUIT 2 SAFETY visas när en krets brytare har löst ut.
- För ett DICN-system kan kontrollpanelen även visa: NETWORK SAFETY PCB COMMUN. PROBLEMS. Detta inträffar om fel antal slavenheter definierats (se "Definiera nätverksinställningar" på sid 14) eller när en slavenhet saknas (på grund av dålig anslutning eller strömavbrott).
Kontrollera att antalet slavenheter definierats korrekt och att de är riktigt anslutna.



OBS! Antalet slavar som detekterats av systemet visas på nätverksmenyns andra bild.

- När enheten är konfigurerad med en dubbel förångarpump visar styrenheten bilden DUAL PUMP SAFETY på säkerhetsmenyn när ett pumpskydd orsakat avstängningen.
- 1 Tryck på knappen  när larmsummern ljuder.
Aktuellt säkerhetsfönster öppnas då med grundläggande information. Tryck på knappen  för att se detaljerad information. Dessa bilder visar information om enhetens status vid tiden för avstängningen (se "Säkerhetsmenyn" på sid 11).
 - 2 Om flera säkerhetsanordningar är aktiva (vilket visas med ,  eller ) använder du knapparna  och  för att öppna önskat fönster.

Funktioner på menyn för logginformation

Att kontrollera säkerhetsinformation och enhetsstatus efter återställning

Informationen i säkerhetsmenyerna lagras även i logginformationsmenyn, där den sparas efter återställning av enheten eller en krets. På så sätt kan man kontrollera enhetsstatusen vid det senaste stoppet.

Gör så här för att kontrollera säkerhetsinformation och enhetsstatus:

- 1 Välj HISTORY MENU. (Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8.)
Styrenheten visar den sista HISTORY-bilden med grundläggande information om avstängningsögonblicket.
- 2 Tryck på knapparna  och  för att visa andra HISTORY-bilder.
- 3 Tryck på knappen  för att se detaljerad information.

Funktioner på informationsmenyn

Att söka ytterligare information om enheten

- 1 Välj INFO MENU på huvudmenyn. (Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8.)
Styrenheten visar bilden TIME INFORMATION, som innehåller följande information: tid och datum.
- 2 Tryck på  för att visa den första UNIT INFORMATION-bilden.
Den här bilden innehåller information om enhetens namn och använt kylmedel.
- 3 Tryck på  för att visa nästa UNIT INFORMATION-bild.
Den innehåller information om styrenhetens programvara.
- 4 Tryck på  för att visa nästa PCB INFORMATION-bild.
Den här bilden innehåller information om PCB-kortet.

Funktioner på in-/utdatamenyn

Att kontrollera status för in- och utdata

In-/utdatamenyn anger status för alla enhetens digitala indata och reläutdata.

Låst digital indata är:

- EMERGENCY STOP: när nödstoppet har tryckts in.
- FLOWSWITCH: visar status för flödesväxlaren: aktiv eller inte.
- HIGH PRESSURE SWITCH 1/2: visar status för denna säkerhetsanordning (lågtrycksomkopplare).
- REVERSE PHASE PROTECTOR 1/2: visar status för denna säkerhetsanordning (lågtrycksomkopplare).
- OVERCURRENT 1/2: visar status för denna säkerhetsanordning (lågtrycksomkopplare).
- DISCHARGE THERMAL PROTECTOR 1/2: visar status för denna säkerhetsanordning (lågtrycksomkopplare).
- COMPRESSOR THERMAL PROTECTOR 1/2: visar status för denna säkerhetsanordning (lågtrycksomkopplare).

Utbytbar digital indata är:

- CAP LIM 1/2/3/4: visar inställningen av omkopplaren "aktivera/deaktivera kapacitetsbegränsning."
- DUAL SETPOINT: visar inställning av fjärromkopplare för börvärde 1 eller börvärde 2.
- REM. ON/OFF: visar läget av fjärromkopplare för på/av.
- STATUS: visar position för den anslutna brytaren.

Låst reläutdata är:

- CIRCUIT 1/2 ON: visar om kretsen 1/2 är på eller av.
- CIRCUIT 1/2 STAR: visar om kretsen 1/2 är stjärnkopplad eller ej.
- CIRCUIT 1/2 DELTA: visar om kretsen 1/2 är triangelkopplad (delta) eller ej.
- C1/2 <12%>: visar om kretsens 1/2 12% kapacitetsventil är aktiverad.
- C1/2 CAPUP: visar om UP för kapacitetsstyrmotorn för krets 1/2 är aktiverad.
- C1/2 CAPDWN: visar om DWN för kapacitetsstyrmotorn för krets 1/2 är aktiverad.
- C1/2 FEEDBACK: visar FEEDBACK för potentiometern för krets 1/2 (Ω).
- C1/2 FANSTEP 1: visar om fläktarna i kretsens 1/2 fläktsteg 1 är på eller ej.
- C1/2 FANSTEP 2: visar om fläktarna i kretsens 1/2 fläktsteg 2 är på eller ej.
- C1/2 FANSTEP 3: visar om fläktarna i kretsens 1/2 fläktsteg 3 är på eller ej.
- PUMPCONTACT: visar status för den spänningsfria kontakten. Den aktiveras när pumpen är på.
- GEN. ALARM: visar status för den spänningsfria kontakten. Den aktiveras när ett larm är aktivt i enheten.

Utbytbar reläutdata är:

- 2ND EVAP PUMP: visar status för förångarens andra pump.
- CONDENSER PUMP: visar status för kondensorns pump.
- 100% CAPACITY: visar att enheten arbetar med 100% kapacitet.
- FREE COOLING: visar status för trevägsvattenventilen när enheten arbetar i frikylningsläge.
- 1 <CLOSED>: visar stängd status för ställningsbar digital utsignal.

De ställningsbara analoga insignalerna är:

- SETP. SIGN. 0mV: visar status för den analoga insignalen
- SETP. SIGN. 0.0V: visar status för den analoga insignalen
- SETP. SIGN. 0mA: visar status för den analoga insignalen
- MS OUT E: visar status för den analoga insignalen

Gör så här för att kontrollera indata/utdata:

- 1 Välj I/O STATUS MENU. (Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8.)
Styrenheten visar den första DIGITAL INPUTS-bilden.
- 2 Tryck på knapparna  och  för att komma till de andra skärmarna under in-/utdatamenyn.

Funktioner under lösenordsmenyn

Att ändra lösenord

Menyerna för användarinställningar och börvärden är skyddade av ett lösenord (ett fyrställigt tal mellan 0000 och 9999.)

OBS! Standardanvändarlösenordet är 1234.



Gör så här för att ändra lösenord:

- 1 Välj USERPASSWORD MENU. (Se kapitlet "Så här väljer du en meny" på sid 8).
Styrenheten kommer att be om lösenord.
- 2 Ange korrekt lösenord med hjälp av knapparna  och .
- 3 Tryck på  för att bekräfta lösenordet och gå till lösenordsmenyn.
Styrenheten ber om ett nytt lösenord.
- 4 Tryck på  för att inleda ändringen.
Markören ställs bakom NEW PASSWORD.
- 5 Ange ett nytt lösenord med hjälp av knapparna  och .
- 6 Tryck på  för att bekräfta det nya lösenordet.
När det nya lösenordet har bekräftats kommer styrenheten att be dig upprepa lösenordet (som en säkerhetsåtgärd). Markören placeras bakom CONFIRM.
- 7 Ange det nya lösenordet igen med hjälp av knapparna  och .
- 8 Tryck på  för att bekräfta det nya lösenordet.

OBS! Det gällande lösenordet ändras först när det nya lösenordet har bekräftats med samma lydelse.

Om en inställning ändras på en av enheterna i ett DICN-system kommer denna inställning att överföras till alla andra enheter i systemet.

FELSÖKNING

I det här avsnittet finns nyttig information för att söka orsaken till fel som kan uppstå i enheten och avhjälpa dem.

Innan du börjar felsöka, kontrollera enheten utifrån och leta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller ledningar.

Läs noga igenom det här avsnittet, innan du kontaktar din återförsäljare, det kan spara dig både tid och pengar.



Innan en inspektion görs av matningspanel eller kopplingsbox måste enheten vara avstängd.

När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får aldrig koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Om du inte kan hitta orsaken till ett fel, kontakta din återförsäljare.

Översikt över skyddsmeddelanden

Skyddsmeddelande		Symptom
UNIT SAFETY	0F0:EMERGENCY STOP	3
	0A6:FLOW HAS STOPPED	5.6
	0A4:FREEZE UP	5.7
	0C9:INL E SENSOR ERR	13
	0CA:OUT E SENSOR ERR	13
	0H9:AMB T SENSOR ERR	13
	0U4:PCB EXP COMM.ERR	15
CIRCUIT 1 SAFETY eller CIRCUIT 2 SAFETY	1/2U1:REV PHASE PROT	5.4
	1/2E3:HIGH PRESSURE SW	5.3
	1/2E5:COMPR THERM PROT	5.8
	1/2E6:OVERCURRENT	5.1
	1/2F3:DISCH THERM PROT	5.5
	1/2E4:LOW PRESSURE	5.2
	1/2A4:FREEZE UP	5.7
	1/2JA:HP TRANSM ERR	13
	1/2JC:LP TRANSM ERR	13
	1/2CA:OUT E SENSOR ERR	13
	1/2A9:EEV DRIVER ERR	10
	1/2A9:EEV SUPERHEAT ER	14
	1/2A9:EEV EEPROM ERR	14
	1/2A9:EEV ST.MOTOR ERR	14
	1/2A9:EEV PROBE ERR	13
	1/293:CONTR.MOTOR ERR	11
	1/294:CONTR.MOTOR REV	12
	1/2AE:FLOW HAS STOPPED	5.6
NETWORK SAFETY	0U4:PCB COMM.PROBLEM	10
	0CA:OUT E SENSOR ERR	13
	0C9:INL E SENSOR ERR	13
UNIT WARNING	0A6:FLOW HAS STOPPED	5.6

Symptom 1: Enheten startar inte, men lysdioden vid PÅ-knappen lyser

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Temperaturinställningen är felaktig.	Kontrollera börvärdet på kontrollpanelen.
Flödestimern går.	Enheten startar efter ca 15 sek. Se till att vattnet rinner genom förångaren.
Ingen av kretsarna kan startas.	Se Symptom 4: En av kretsarna startar inte.
Enheten är i manuellt läge (bägge kompressorna på 0%).	Kontrollera på styrenheten.
Fel i strömförsörjning.	Kontrollera spänningen på matningspanelen.
Utlöst säkring eller skyddsanordning aktiv.	Kontrollera säkringar och säkerhetsanordningar. Byt ut säkringar mot samma typ och storlek (se " Elektriska specifikationer " på sid 2).
Lösa kopplingar.	Kontrollera anslutningar för enhetens yttre och inre kablage. Dra fast alla lösa anslutningar.
Kortslutna kablar eller kabelbrott.	Testa kretsarna med en testare och reparera om nödvändigt.

Symptom 2: Enheten startar inte, men lysdioden vid PÅ-knappen blinkar

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Fjärromkopplare för på/av är ansluten, men omkopplaren är avstängd.	Slå på fjärromkopplaren eller deaktivera användning av fjärromkopplaren.

Symptom 3: Enheten startar inte och lysdioden vid PÅ-knappen tänds inte

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Alla kretsar är nedstängda.	Se Symptom 5: En av följande skyddsanordningar aktiveras.
En av följande säkerhetsanordningar har löst ut: - Flödesväxlare (S8L,S9L) - Nödstopp	Se Symptom 5: En av följande skyddsanordningar aktiveras.
Lysdioden vid PÅ-knappen är trasig.	Kontakta din återförsäljare.

Symptom 4: En av kretsarna startar inte

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
En av följande säkerhetsanordningar har löst ut: - Termiskt kompressorskydd (Q*M) - Överströmsrelä (K*S) - Termiskt avloppsskydd (S*T) - Lågtryck - Högtrycksomkopplare (S*PH) - Reverserat fasskydd (R*P) - Frysning	Kontrollera på styrenheten och se Symptom 5: En av följande skyddsanordningar aktiveras.
Antiåtercirkulationstimern är fortfarande aktiv.	Kretsen kan startas först efter ca. 10 minuter.
Vakten är fortfarande aktiv.	Kretsen kan startas först efter ca. 1 minut.
Kretsen är begränsad till 0%.	Kontrollera fjärrkopplaren aktivera/deaktivera kapacitetsbegränsning.

Symptom 5: En av följande skyddsanordningar aktiveras

Symptom 5.1: Överströmsrelä för kompressor	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Fel på en av faserna.	Kontrollera säkringarna på tillförselpanelen eller mät inspänningen.
För låg spänning.	Mät inspänningen.
Överbelastad motor.	Återställ. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare.
ÅTERSTÄLL	<i>Tryck på den blåa knappen på överströmsreläet inuti kopplingsboxen för att återställa kontrollen.</i>
Symptom 5.2: Lågtryck	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
För dåligt vattenflöde till vattenvärmeväxlaren.	Öka vattenflödet.
För lite kylmedel.	Kontrollera ev. läckor och fyll på kylmedel vid behov.
Enheten är utanför sitt tillåtna driftsområde.	Kontrollera driftsförhållandena för enheten.
Inloppsvattnet till vattenvärmeväxlaren är för kallt.	Höj temperaturen på inloppsvattnet.
Förångaren är smutsig	Rengör förångaren eller kontakta din återförsäljare.
Lågtrycksskyddet är inställt för högt	Se "Inställning av minsta tillåtna temperatur för utvattenflöde" i kapitlet "Anpassning på servicemenyn" i installationshandboken.
Flödesbrytaren fungerar inte eller inget vattenflöde.	Kontrollera flödesbrytaren och vattenpumpen.
ÅTERSTÄLL	<i>När trycket stigit återställs detta skydd automatiskt men kontrollpanelen måste återställas manuellt.</i>
Symptom 5.3: Högtrycksbrytare	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Inlufttemperaturen till kondensorn är för hög.	Lufttemperaturen vid luftinloppet till kondensorn får inte överstiga 43°C.
ÅTERSTÄLL	<i>När trycket minskat återställs detta skydd automatiskt men kontrollpanelen måste återställas manuellt.</i>

Symptom 5.4: Motfasskydd är aktiverat	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Två faser av strömförsörjningen är anslutna till fel fas.	Låt en auktoriserad elektriker växla de två faserna i strömförsörjningen.
En fas är felaktigt ansluten.	Kontrollera samtliga fasers anslutning.
ÅTERSTÄLL	<i>Efter växling av de två faserna alt. ordentlig anslutning av alla nätkablar, återställs skyddet automatiskt, men styrenheten måste fortfarande återställas.</i>

Symptom 5.5: Utloppets överhettningsskydd är aktiverat	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Enheten arbetar utanför tillåtna driftsförhållanden.	Kontrollera enhetens driftsförhållanden.
ÅTERSTÄLL	<i>När temperaturen sjunker, återställs överhettningsskyddet automatiskt, men styrenheten måste fortfarande återställas.</i>

Symptom 5.6: Flödesbrytaren är aktiverad	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Inget vattenflöde.	Kontrollera vattenpumpen.
ÅTERSTÄLL	<i>När orsaken funnits, återställs flödesbrytaren automatiskt, men styrenheten måste fortfarande återställas.</i>

Symptom 5.7: Frysskyddet har löst ut	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Vattenflödet för lågt.	Öka vattenflödet.
Temperaturen in till förångaren är för lågt.	Höj temperaturen på inloppsvattnet.
Flödesbrytaren fungerar inte eller inget vattenflöde.	Kontrollera flödesbrytaren och vattenpumpen.
ÅTERSTÄLL	<i>Då temperaturen stiget, återställs skyddet automatiskt, men kretsens styrenhet måste återställas.</i>

Symptom 5.8: Termoskydd för kompressor har löst ut	
TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kompressorns motorlindning har för hög temperatur.	Kompressorn kyls inte tillräckligt av kylmedlet.
ÅTERSTÄLL	<i>Då temperaturen sjunker, återställs termoskyddet automatiskt, men kretsens styrenhet måste återställas. Om skyddet ofta löser ut, kontakta din närmaste återförsäljare.</i>

Symptom 6: Enheten stannar strax efter den tagits i drift

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Programtimern är aktiverad och i avstängt läge.	Arbeta efter inställningarna i programtimern eller inaktivera den.
En av skyddsanordningarna har aktiverats.	Kontrollera skydden (se Symptom 5: En av följande skyddsanordningar aktiveras.)
Spänningen är för låg.	Testa spänningen över tillförselpanelen och, vid behov, i enhetens elskåp (spänningsfallet över kablarna kan vara för högt).

Symptom 7: Enheten kör kontinuerligt och vattentemperaturen förblir högre resp. lägre än den temperatur som ställts in på styrenheten

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kontrollpanelens temperaturinställning är för låg.	Kontrollera och justera temperaturinställningen.
Värmeavgivningen i vattenkretsen är för hög.	Enhetens kylkapacitet är för låg. Kontakta din återförsäljare.
För högt vattenflöde.	Beräkna vattenflödet igen.
Kretsen är begränsad.	Kontrollera fjärrkopplaren aktivera/deaktivera kapacitetsbegränsning.

Symptom 8: För mycket ljud och vibrationer från enheten

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Enheten har inte satts fast ordentligt.	Fäst enheten såsom beskrivs i installationshandboken.

Symptom 9: På kontrollpanelen visas NO LINK (endast för DICN-system)

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Adresserna som ställts in på kretskort eller kontrollpanel är felaktiga.	Tillse att korrekta adresser ställs in. Se "Ställa in adresser" i installationshandboken.

Symptom 10: Meddelandet NETWORK SAFETY visar PCB COMM. PROBLEM

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Inga enheter detekterade i DICN-systemet.	Kontrollera att alla enheter i DICN-systemet är på och kontrollera att rätt antal slavenheter definierats i huvudenheten.
EEV-drivenheten kan ej hittas i systemet.	Kontrollera ledningsdragningen. Kontakta din återförsäljare.

Symptom 11: Larmmeddelandet visar CONTR. MOTOR ERR

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Styrmotorn reagerar inte på grund av dålig ledningsdragnings till motorn, eller på grund av att motorn är skadad.	Kontrollera att ledningsdragningen till styrmotorn är rätt utförd och inte skadad eller lös.

Symptom 12: Larmmeddelandet visar CONTR. MOTOR REV

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Styrmotorn körs bakåt på grund av felaktig ledningsdragnings.	Kontrollera att ledningsdragningen följer kopplingsschemat.

Symptom 13: Fel på sensor eller sändare

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Felaktig ledningsdragnings.	Kontrollera att ledningsdragningen följer kopplingsschemat. Kontakta din återförsäljare.

Symptom 14: Larmmeddelandet visar 1/2A9 EEV *** ERR

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Larmmeddelandet visar felkoden SUPERHEAT. Sensorn för insugningstemperaturen är inte ordentligt monterad i insugsröret.	Kontrollera sensorn för insugningstemperaturen och kontrollera att den sitter ordentligt i hållaren på insugningsröret. Kontakta din återförsäljare.
Larmmeddelandet visar felkoden EEPROM eller ST. MOTOR.	Kontakta din återförsäljare.

Symptom 15: Larmmeddelandet visar PCB EXP COMM. ERR

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Styrenheten för expansionskortet (A11P) går inte att hitta.	Kontrollera om ledningsdragningen till styrenheten för expansionskortet (A11P) följer kopplingsschemat. Kontakta din återförsäljare.

UNDERHÅLL

För att enheterna skall fungera så bra och pålitligt som möjligt, bör man genomföra ett antal regelbundna kontroller av enhet och ledningar.

Om enheten används för luftkonditionering, ska ovannämnda kontroller genomföras minst en gång om året. Om enheten används för andra ändamål ska kontrollerna genomföras var fjärde månad.



Före samtliga underhålls- och reparationsarbeten måste huvudströmbrytaren slås ifrån, säkringarna tas ut eller enhetsskyddet aktiveras.

Rengör aldrig enheten med vatten under högt tryck.

Underhållsarbeten



Alla elledningar måste kontrolleras av en auktoriserad elektriker.

- **Luftvärmväxlare**
Ta bort damm och andra föroreningar från spiralens lameller med en borste och tryckluft. Blås från insidan av enheten. Var försiktig så att du inte skadar lamellerna.
- **Fältledningar och strömförsörjning**
 - Kontrollera nätspänningen över försörjningspanelen. Spänningen ska överensstämma med spänningen som anges på etiketten på enheten.
 - Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt utförda.
 - Kontrollera att strömbrytaren och jordfelsbrytaren på den lokala försörjningspanelen fungerar ordentligt.
- **Ledningsdragningen inuti enheten**
Kontrollera kopplingsdosorna till kontakter och komponenter. Se till att inga elkomponenter är skadade eller sitter löst.
- **Jordanslutning**
Se till att jordledningarna är ordentligt anslutna och åtdragna.
- **Kylmedelskretsen**
 - Kontrollera att det inte finns några läckor inuti enheten. I händelse av läcka, kontakta din återförsäljare.
 - Kontrollera enhetens arbetstryck. Se "Aktivera enheten" på sid 8.
- **Kompressor**
 - Kontrollera att det inte förekommer några oljeläckor. Om du upptäcker en oljeläcka, kontakta din återförsäljare.
 - Undersök om det förekommer onormala ljud och vibrationer. Om kompressorn är skadad, kontakta din återförsäljare.
- **Vattentillförsel**
 - Kontrollera att anslutningen till vattentillförseln sitter som den skall.
 - Kontrollera vattenkvaliteten (se installationshandboken för information om vattenspecifikationer).
- **Vattenfilter**
 - Rengör vattenfiltret före förångarens vattenintag var 4 månad.
 - Kontrollera att filtret inte är skadat och att rastertätheten över hela filtrets yta fortfarande är max 1,0 mm.
- **Vattensensorer**
Kontrollera att alla vattensensorer är korrekt monterade i rören framför värmväxlaren (se även dekalen som sitter på värmväxlaren).


Avfallshantering

Nedmontering av enheten eller hantering av kylmedel, olja och andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Termostatparametrar

Temperaturstyrning med hjälp av inkommande vatten/
Temperaturstyrning med hjälp av utgående vatten

I bilden nedan visas termostatdiagrammet.

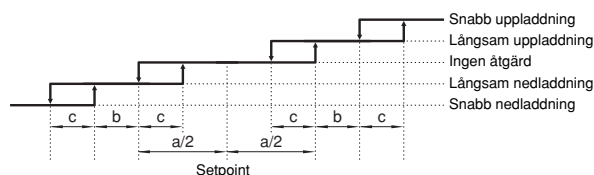

Standard-, gräns- och stegvärden för termostatparametrarna anges i tabellen nedan.

STYRNING MED INKOMMANDE VATTEN		Normalvärde	Undre gräns	Övre gräns
Stegskillnad - a	(K)	0,8 ^(a)	—	—
Step-s killnad - b	(K)	0,5 ^(a)	—	—
Steglängd - c	(K)	0,2 ^(a)	—	—
Uppladdningstimer	(sek)	48	12	300
Nedladdningstimer	(sek)	24	12	300
Setpoint	(°C)	12,0	7,0	23,0

(a) kan endast ändras på servicemenyn


STYRNING MED UTLOPPSVATTEN		Normalvärde	Undre gräns	Övre gräns
Stegskillnad - a	(K)	0,8 ^(a)	—	—
Step-s killnad - b	(K)	0,5 ^(a)	—	—
Steglängd - c	(K)	0,2 ^(a)	—	—
Uppladdningstimer	(sek)	12	12	300
Nedladdningstimer	(sek)	12	12	300
Setpoint	(°C)	7,0	4,0	16,0

(a) kan endast ändras på servicemenyn

- Om temperaturen ligger under börvärdet kontrolleras varje LOADDOWN TIMER via termostatstyrningen. Med hänsyn till avvikelser från börvärdet krävs ingen åtgärd, långsam nedladdning (=−3%) eller snabb nedladdning (=−7%).
- Om temperaturen ligger över börvärdet kontrolleras varje LOADUP TIMER via termostatstyrningen. Med hänsyn till avvikelser från börvärdet krävs ingen åtgärd, långsam uppladdning (=+3%) eller snabb uppladdning (=+7%).

Det flytande börvärdets funktion

Diagrammet och tabellen nedan visar normalvärdet samt övre och nedre gränserna för flytande börvärdets parametrar i förångaren.

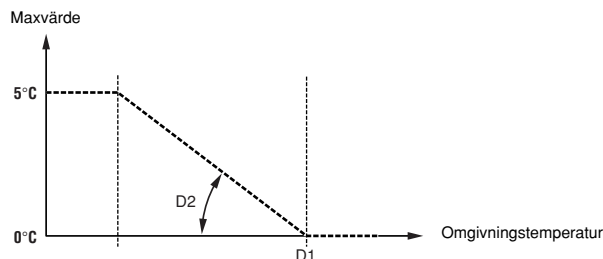

Flytande börvärde		Normalvärde	Undre gräns	Övre gräns
Maximivärde	(°C)	3,0	0,0	5,0
D1	(°C)	20,0	20,0	43,0
D2 ^(a)	(°C)	5,0	0,0	10,0

(a) ökningen av flytande börvärde för 10°C fall av omgivningstemperaturen

Exempel på programtider

MARS						
MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE	LÖR	SÖN
1 G1	2 G1	3 G2	4 G1	5 G1	6 G3	7 G3
8 G1	9 G1	10 G2	11 G1	12 G1	13 G3	14 G3
15 G1	16 G1	17 G2	18 G1	19 G1	20 G3	21 G3
22 G1	23 H	24 H	25 H	26 H	27 H	28 H
29 H	30 G1	31 G2				

För att systemet ska fungera enligt detta program, måste följande inställningar göras.

```

_V SCHEDULE TIMER
MON:G1 THU:G1 SAT:G3
TUE:G1 FRI:G1 SUN:G3
WED:G2

```

⋮

```

_VHD PERIOD:01 TO 03
01:23/03 TO 29/03
02:00/00 TO 00/00
03:00/00 TO 00/00


```

Alla dagar tilldelade till samma grupp kommer att fungera enligt inställningarna i denna grupp.

I detta exempel:

- alla måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kommer att fungera enligt inställningarna i grupp 1 (G1).
- alla onsdagar kommer att fungera enligt inställningarna i grupp 2 (G2).
- alla lördagar och söndagar kommer att fungera enligt inställningarna i grupp 3 (G3).
- alla helgdagar kommer att fungera enligt inställningarna i semestergruppen (H).

Alla inställningar för grupperna G1, G2, G3, G4 och H fungerar som i följande exempel (inställningar för grupp 1).

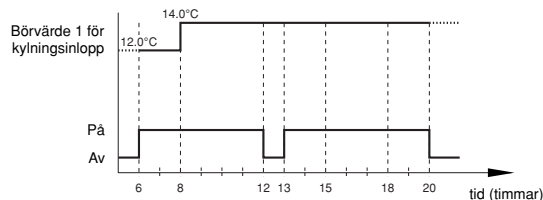

```

_V GROUP1:01 TO 03
1:06h00 ISP1 E: 12.0
2:06h00 ON 00.0
3:08h00 ISP1 E: 14.0

```

Skärm 1

⋮

```


_V GROUP1:04 TO 06
4:12h00 OFF 00.0
5:13h00 ON 00.0
6:20h00 OFF 00.0

```

Skärm 2


Fri kylning

Fri kylning vid omgivningstemperatur

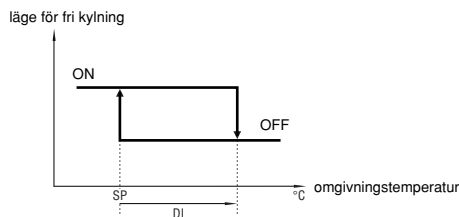

Fri kylning		standard	min	max
SP	(°C)	5	-30	25
DI	(°C)	2	1	5

Fri kylning på skillnaden mellan inloppsvattnets temperatur i förångaren och omgivningstemperaturen

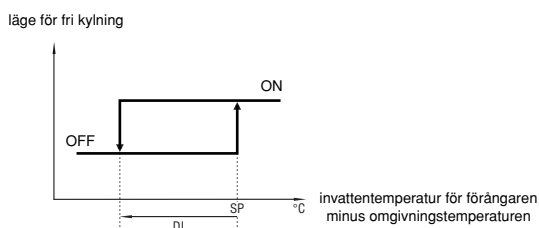

Fri kylning		standard	min	max
SP	(°C)	5	1	20
DI	(°C)	2	1	5

BILAGA V - PROGRAMSTRUKTUR

